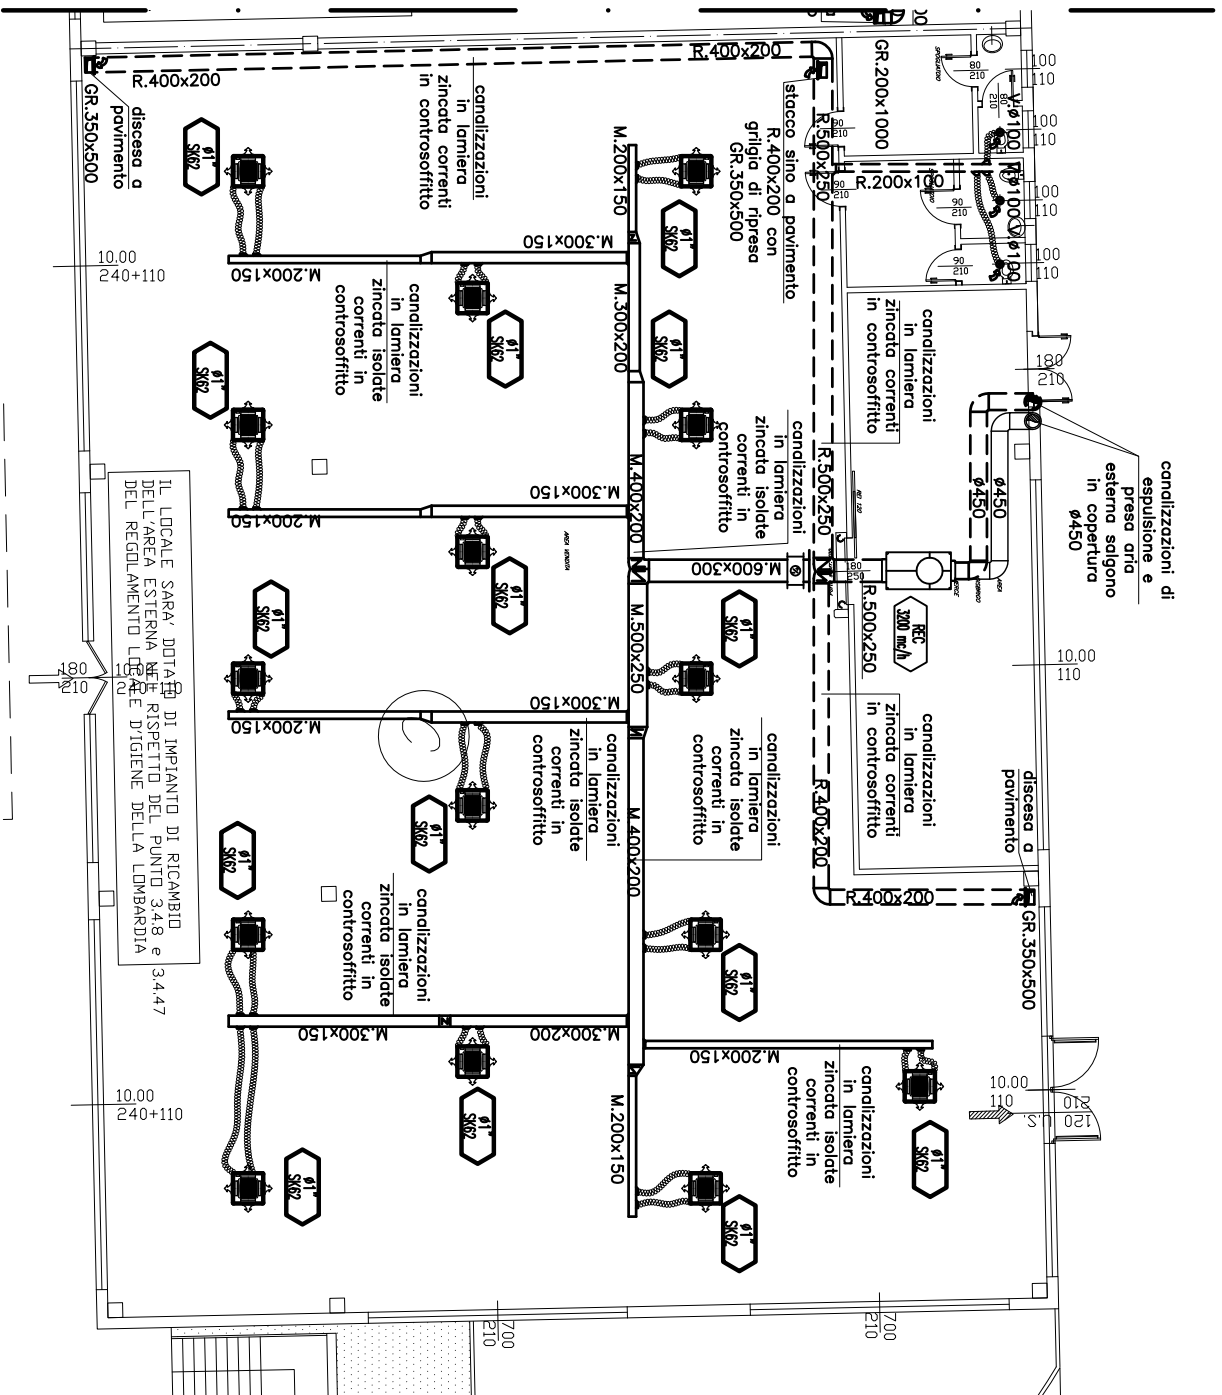





Unità RECUPERATORE	ComfoAir 3000
Portata aria (max)	3200 mc/h
Prevalenza (max)	200 Pa
Rendimento termico	90%
Dimensioni (LxPxH)	2450x1050x1400 mm
Potenza Assorbita (max)	2370 W

Unità UMIDIFICATORE	KV-MV4
n° elettrodi	2
Potenza assorbita	3 kW
Produzione di vapore	2÷4 kg/h
Regolazione	ON/OFF
Alimentazione	230/1/50
Dimensioni (LxPxH)	325x230x500 mm
Peso in servizio	16 kg
Fissaggio	a parete



STRALCIO Pianta Piano Terra
Scala 1:200

LEGENDA

LEGENDA	
	VENTILCONVETTORE A CASSETTA DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO
	GRIGLIA DI RIPRESA ARIA AMBIENTE
	CANALE DI MANDATA
	CANALE DI RIPRESA
	BATTERIA DI RAFFRESCAMENTO
	CONDOTTO DI MANDATA FLESSIBILE
	VALVOLE DI ESTRAZIONE ARIA VIZIATA LOCALI WC
	RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI

Nota Bene: i canali in lamiera zincata saranno dotati di ispezioni tali da consentire la periodica sanificazione degli stessi.

		STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO VIA FAVARON, 68 – 20834 NOVA MILANESE (MB) TEL./FAX 0362.450550 E-mail: info@progetto-clima.it www.progetto-clima.it	
Data: Settembre 2010	Committente: BISEI s.r.l. – Lotto C Edificio sito in via Stelvio Ang. via Monterosa 20039 – Varedo (MB)	Tavola: M12	
Aggiornamento: Febbraio 2011		Scala: 1:200	
Commessa 10214		Disegnato: AL	