

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310002
Località	Via per Desio - Via Bellaria
Comune	Varese
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine 5049435 Longitudine 512716
Quota (m s.l.m.)	182,4
Profondità (m da p.c.)	62,95

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Costa
Anno	1955
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	28

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
Avampozzo	350/360	0,0	4,0			
1		4,0	34,0			
2	300/310	34,0	45,5			
				1	48,9	53,0
3	300/310	53,0	62,95			
Setti impermeabili						
Tipo	da m			a m		

3 - STRATIGRAFIA

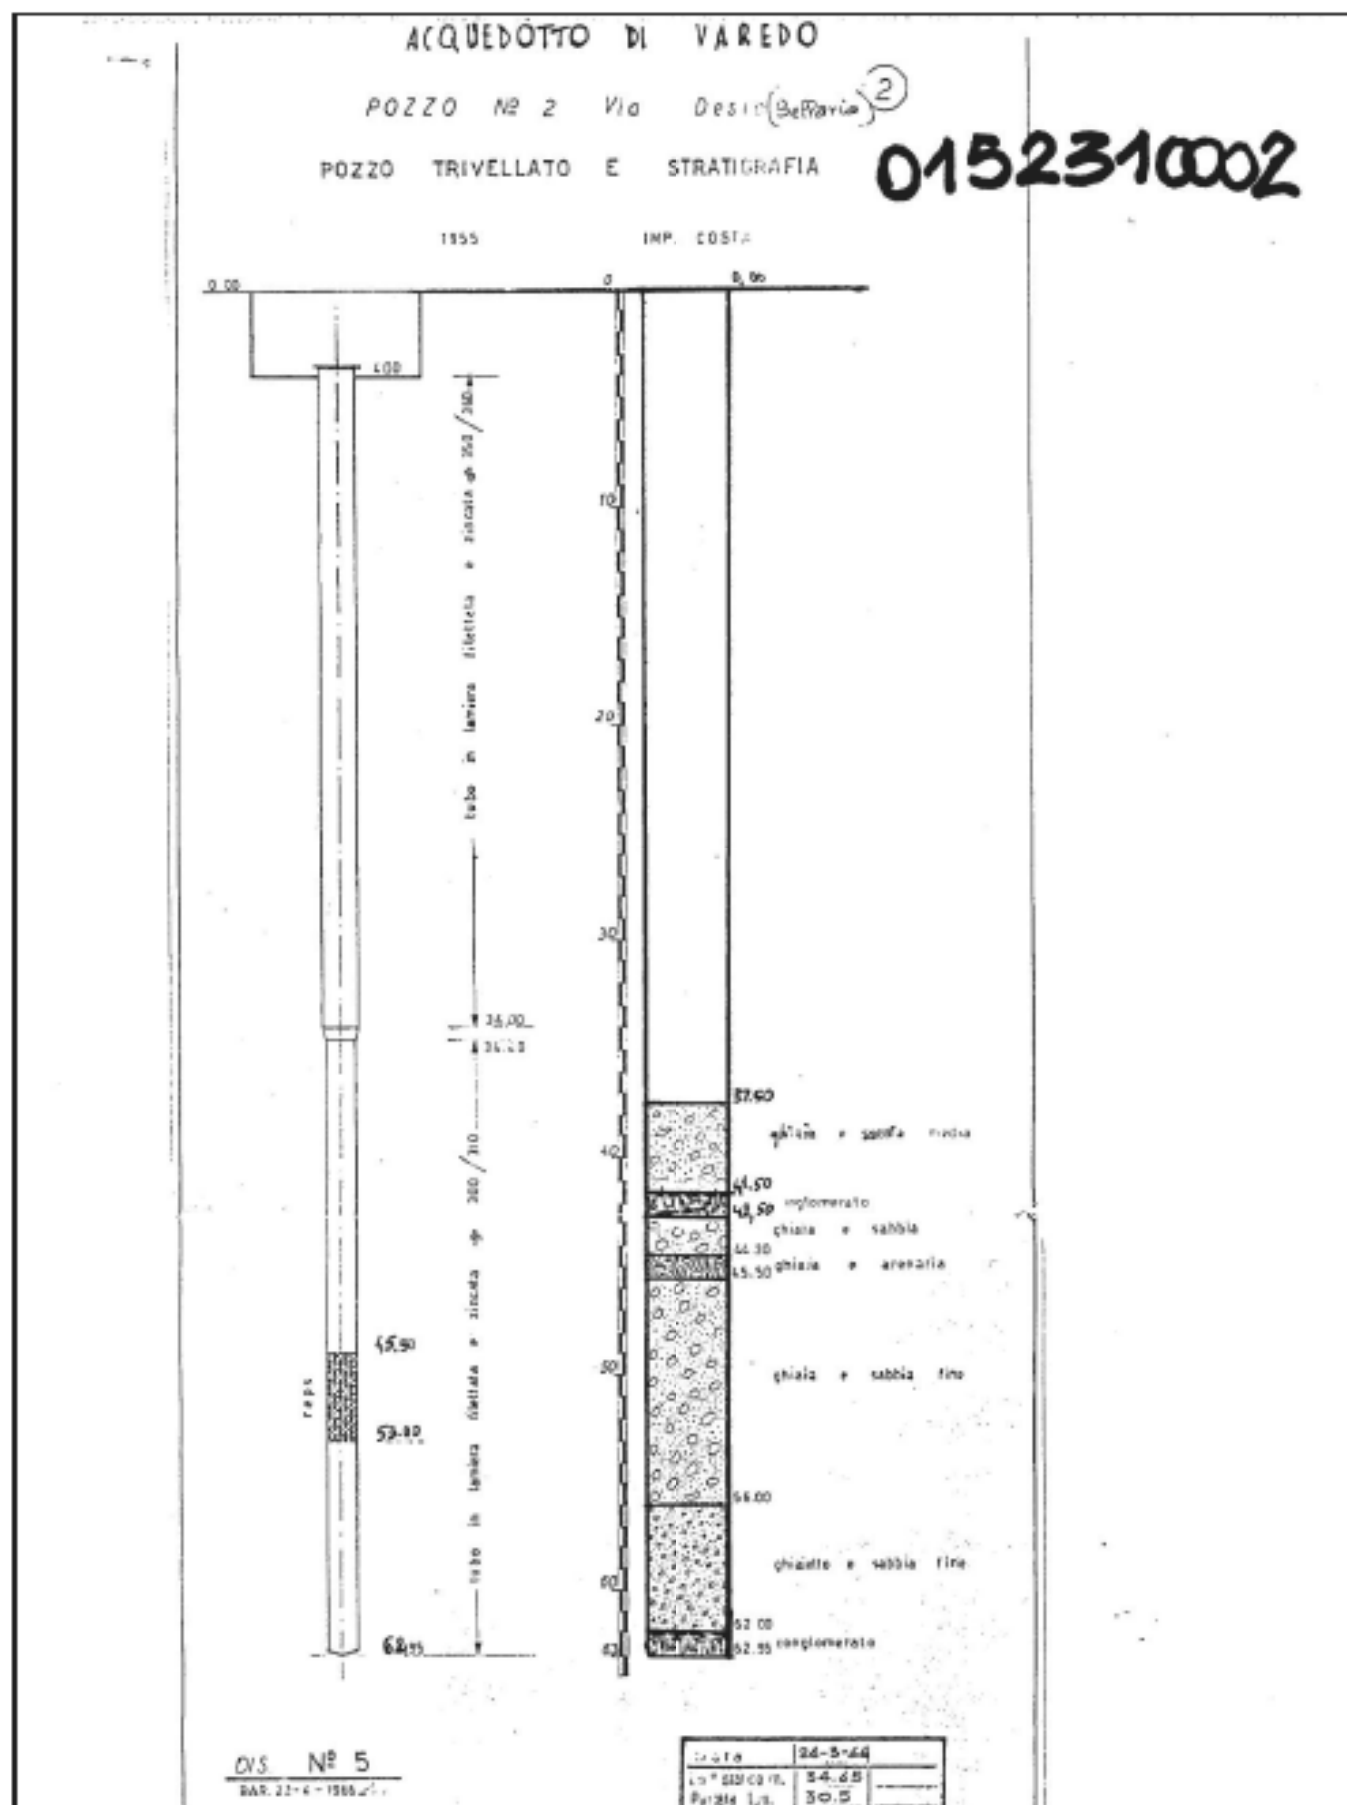

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 14
20030 Seregno

Rapporto di prova N. 3223

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1129
Rivista degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
DA, MI e LOM
Signatory of DA, MI and LOM
Mutual Recognition Agreement

Mod724Acc/Rapporto/Prova/AnalisAcquePotabili/Rev01 del 15/05/11

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione: MACN°07272VAREDO Rottazione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'esecuzione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	YR00010SM
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brescia
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/PCA/901/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	29
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Monza T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge*
Calcio APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l Ca	103	9	103	
Durezza totale * Rapporti ISTISAN 2007/31 BEC 031 rev.00	° F	31,5	4,5	32	Consigliato tra 15 e 50
Ferro Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Fe	10,7	2,9	17	200
Cadmio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cd	< 0,3	n.c.	< 0,3	5,0
Cromo Totale Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cr	2,31	0,41	2	50
Piombo * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Pb	< 1	n.c.	< 1	10 - fino al 25/12/2013 il valore è pari a 25 µg/l
Alluminio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Al	< 6	n.c.	< 6	200
Magnesio APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l Mg	14,1	1,7	14	
Potassio * APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l K	2,08	0,42	2,08	
Sodio APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l Na	15,8	3,2	18	200
Boro * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l B	0,13	0,03	0,1	1,0



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReport02ProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dige 31 *	Limite di legge ^A
Manganese APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	$\mu\text{g/l}$ Mn	< 1	n.d.	< 1	50
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg/l Cu	< 0,1	n.d.	< 0,1	1,0
Zinco APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	$\mu\text{g/l}$ Zn	49,0	10	49	
Nichel * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	$\mu\text{g/l}$ Ni	< 1	n.d.	< 1	20
Vanadio * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	$\mu\text{g/l}$ V	< 3	n.d.	< 3	50

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

* Valori espressi con il numero di decimali previsti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

n.d. = valore di incertezza non applicato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Sanzio, 34
20086 Seregno

Rapporto di prova N. 3251

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1000
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
SA, IAF e ILAC
Signatory of CA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiproveAcquePotabiliRev01 del 15/03/11

Data Emissione: 29/08/2011

Codice di accettazione campione: MA0047954VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SEP	015230002
Prelievo:	BRIANZA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	NOZZO
Prodotto:	Cavallari
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/POA/991/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	35
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Monca T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Dige 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,5	2,1	23	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	42,0	3,6	42	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.d.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,7	4,5	34	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.d.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Mitilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,32	0,43	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,35	1,28	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 $\checkmark$	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA.036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.o.	< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA.036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.o.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloro etilene *	µg/l	0,67	2,67	7	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1,00	n.o.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati e contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

[†] Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

† n.o. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sella



Laboratorio Analisi Acqua Potabile
Via F.lli Rondena, 26
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3253

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod/78Acc/RapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAS 011335
Membro degli Accordi di Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione: 29/08/2011

Codice di accettazione campione:	MA00N7958VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 22/08/2011	Data consegna: 22/08/2011	Data inizio analisi: 22/08/2011	Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fenni 100 Seregno (MB). Il campione, prelevato in più alighe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.			

Dati forniti dal cliente

Codice SEI:	VR000105M
Prefisso:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Cavallari
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna °C:	35	Temperatura acqua °C:	
		Temperatura trasporto:	Max T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Dige 31 ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,7	2,2	23	200
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	42,0	3,5	42	50
Nitro * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	33,6	4,5	34	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Mitilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,36	0,45	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	0,54	1,32	5	
Diclorobisossimetano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReport01ProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	$\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloro etilene *	µg / l	6,99	2,76		7	10
Talometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^B Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

N.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Batti



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20030 Seregno

Rapporto di prova N. 1464

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAF e ILAC
Signature of SA, per sua IAC
Mutual Recognition Agreement

Mod75AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/09/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: MACN°43850VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fermi 105 Moros (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	0152310002
Prelievo:	BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Demm
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.991.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna °C:	26	Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:		Idonea T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	29	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50	4	50
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41	5	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,00
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	7	2	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 29/05/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^a
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofenolo *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	6	3	10
Triometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza sono contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prova microbiologica l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dot. Chim. Alberto Sisti



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Biancamano, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 1466

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



UNI EN ISO 9001
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IAB, IAP e IAC
Signatory of CA, JAF and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 dal 20/06/10

Data Emissione 13/04/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°13854VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Perini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR0000105M
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Bonaa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Idonea T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	#incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	24	2	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO3	40	3	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	0,55
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO4	32	4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tetracloro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	6	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabileRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^a
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	?	?	10
Triolo metani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

0 n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prove non accreditate da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sani



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.M. Bardoni, 24
20033 Sesto

Rapporto di prova N. 2064

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Member of the Accredited Network
EU, ISO 9001:2008
Signatory of EA, ENF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: MAA2N°45288VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BIELLAZACQUE Srl Via Ferri 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SEV: 0152310462
Prelievo: REJ LARIA
Comune: VAREDO
Acqua da: POZZO
Prelevatore: Drenna
Procedura complessata: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. PGIA. 901 REV.00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua°C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Ricchezza estesa	±	Valore Dgs 31	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	26,8	2,5		27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50	4,1		50	50
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.d.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,7	3,5		42	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.d.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Metticloroformio *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Tricloroetilene *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3,84	0,92		4	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 ⁺	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.d.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1	n.d.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,8	2,0	5	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1	n.d.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati e il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

⁺ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sals

n.d. = valore di incertezza non calcolato

Pagina 2 di 2

Rapporto di prova N. 2004



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bardoni, 24
20028 Sesto San Giovanni

Rapporto di prova N. 2066

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Member dell'Accordi di Mutuo Riconoscimento
IQA, IAF e ILAC
Signatory of DA, DIN and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 23/05/2011

Codice di accettazione campione:	IdAccNF45292VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 17/05/2011	Data consegna: 17/05/2011	Data inizio analisi: 17/05/2011	Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BIONZAACQUE S.p.A. Via Fenni 145 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di quote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice SEP	VR0001035M
Prelievo:	P.E. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	PCVZD
Prelevatore:	Becma
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno			
Temperatura esterna ° C:	22	Temperatura acqua° C:	Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Ricorrenza attesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00					
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insauro	n.c.	Insauro	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,35	0,14	7,4	6,5 - 8,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003					
Conduttività	µS/cm-1a 20°C	543	26	543	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00					
Cloruri	mg/l Cl	22,3	2,1	22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00					
Nitriti	mg/l NO2	41,2	3,4	41	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitri *	mg/l NO3	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Ammoniaca *	mg/l NH4	< 0,05	n.c.	< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1					
Residuo secco a 180°C *	mg/l	388	n.c.	388	1500 = Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00					
Solfati	mg/l SO4	33,2	4,4	33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Carbonio totale organico (TOC) *	mg/l C	< 0,3	n.c.	< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00					
Fluoruri *	mg/l F	< 0,15	n.c.	< 0,15	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/03/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^A
Cloroformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg/l	1,22	0,4	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg/l	4,45	1,06	4	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromodimetilmetano *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma triclora tetracloroetilene *	µg/l	5,5	2,3	5	10
Triometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	30
Benzo-a-pirene *	µg/l	< 0,0025	n.c.	< 0,0025	0,010
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Isoarbitri policiclici aromatici *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(b)fluorantene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(g,h,i)perilene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(k)fluorantene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Indeno(1,2,3-cd)pirene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione prelevato in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza espressi nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza nasce e da indicatori come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sals



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bazzani, 24
20028 Seregno

Rapporto di prova N. 2067

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Mod56/accRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 06/05/11

Data Emissione: 23/05/2011

Codice di accettazione campione:	IDA00N145292VARHDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 17/05/2011	Data consegna: 17/05/2011	Data inizio analisi: 17/05/2011	Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Forni 100 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.			

Dati forniti dal cliente:

Codice SIF:	VR000105M
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua da:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali:

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C: 22	Temperatura acqua° C:
	Temperatura trasporto:
	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio 01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sola



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 46

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 075129
Verifica degli Accordi di Metro Riconoscimento
CA, SA e IAC
Signature of CA, SA and IAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/05/10

Data Emissione: 14/02/2011

Codice di accettazione campione: 18AccN°41189VAREDO
Data prelievo: 19/01/2011
Data consegna: 19/01/2011
Data inizio analisi: 19/01/2011
Data fine analisi: 19/01/2011
Destinazione campione: Poliziev eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Perali, 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in piùuplicate in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: VRE00010SM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: PUZZO
Prelievatore: Retina
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE OTT. CAMPIONI ISS. POA. 901. REV00 (A. ora del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 6
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza estesa	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	23	2	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	42	3	50
Nitri *	mg/l NO ₃	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg/l SO ₄	36	3	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri *	mg/l F	< 0,10	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Arborocetili e assim. *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,50
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Alcadi *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Propazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Terbutilazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Propetina *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 dal 20/05/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza calcolata ±	Limite di legge ^a
Lindene *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Aldrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Dieldrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
Endrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				
p,p'-DDT *	µg/l	< 0,025	n.c.	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni analizzati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati sul presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nell' caso di prove microbiologiche l'incertezza calcolata è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Il n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20099 Segrate

Rapporto di prova N. 375

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAS N° 1119
Prestazione degli accordi di Rete e Monitoramento
CA, IAF e IAC
Segretario di AS, DAF and IAC
Prestazione degli accordi di Rete e Monitoramento

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabileRev00 del 20/05/10

Data Emissione: 15/02/2011

Codice di accettazione campione: MACN9417812VALEDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Cantone: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Bonna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.901.3.EV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Massiccia estesa ±	Limite di legge ^h
Cloruri	mg/l Cl	30	3	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti	mg/l NO ₂	50	4	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitri ^h	mg/l NO ₃	< 0,04	n.s.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg/l SO ₄	41	5	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri ^h	mg/l F	< 0,15	n.s.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloroformio ^h	µg/l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metilcloroformio ^h	µg/l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloruro di carbonio ^h	µg/l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene	µg/l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloretilene	µg/l	5	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78ModRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/05/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Clorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00				
Bromofenolo *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	6	2	10
Trihalometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dr. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.B. Rossini, 24
20036 Segrate

Rapporto di prova N. 377

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1229
Numero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, UNI e ISO
Sistema di CA, IAF and ILAC
Nucleo Accreditato Aggregato

Mod78AccReportoDiProvaAcquaPotabRev00 del 20/06/10

Data Emissione: 16/02/2011

Codice di accettazione campione: 16AccN°41786VAREDO
Data prelievo: 06/02/2011
Data consegna: 08/02/2011
Data inizio analisi: 08/02/2011
Data fine analisi: 08/02/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Profilo eseguito da personale BRILANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR00010SM
Preselezione	P.R. VIA BRIJARIA
Comune	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore	Brilanz
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.FGA.901.RREV90 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	SERENO
Temperatura esterna °C:	8
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Max T < 10°C	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^h
Cloruri	mg/l Cl	24	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti	mg/l NO ₂	41	3	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitri *	mg/l NO ₃	< 0,04	n.d.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg/l SO ₄	39	4	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri *	mg/l F	< 0,15	n.d.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloroformio *	µg/l	< 1	n.d.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metilcloroformio *	µg/l	< 1	n.d.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloruro di carbonio *	µg/l	< 1	n.d.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene	µg/l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloroetilene	µg/l	4	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				



Laboratorio Analisi Acqua Potabile

Mod78/acc/RapportoDiProvaAcquaPotabileRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge*
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetilmetano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromocloro *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	$\mu\text{g/l}$	5	2	10
Trihalometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20030 Seregno

Rapporto di prova N. 3035

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Ministero degli Accordi di Nuovo Procedimento
CA, IAF e S.N.C.

Signature of CA, IAF and S.N.C.
Mutual Recognition Agreement

Mod/78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 02/08/2011

Codice di accettazione campione: MACCN°4726RVAREDO
Data prelievo: 26/07/2011
Data consegna: 26/07/2011
Data inizio analisi: 26/07/2011
Data fine analisi: 26/07/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Pizzini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310302
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: PIZZINO
Prelievo: Bona
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS PGA.901.RI.V09 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: 16°C
Temperatura T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Clgs 31 *	Limite di legge*
Clorati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,6	2,6	28	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	48,6	4,1	49	50
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,3	5,3	45	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,45	0,47	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	6,22	1,48	6	
Diclorobromometilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78/100 Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Atterrenza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^a
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetraclorobenzene *	µg/l	7,07	3,07	8	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono distrutti 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Polab
Via F.lli Randera, 24
20089 Sesto San Giovanni

Rapporto di prova N. 3037

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 8235
Numero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
RA, SR e SG
Sede: Via S. Pietro, 10 - 20121 Milano
Autore: Accreditazione Accredited

Data Emissione: 02/08/2011

Mod. 75 Acc. Rapporto Di Prova Acqua Polab Rev. 01 del 15/05/11

Codice di accettazione campione: M/ACC/47272 VAREDO
Data prelievo: 26/07/2011
Data consegna: 26/07/2011
Data inizio analisi: 26/07/2011
Data fine analisi: 31/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BIANZACQUE Srl Via Form. ISS Merza (MN) Il campione, prelevato in più di quote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: VI003010RM
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Brenna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV.00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Minore T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Accuratezza ±	Valore Diga 31	Limite di legge*
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	inodore	n.c.	inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00		inodore	n.c.	inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		insapore	n.c.	insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *					
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,31	0,14	7,3	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2008 Mar 29 2003					
Conduttività	µS/cm-18°C	550	45	550	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00					
Cloruri	mg/l Cl	22,4	2,1	22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Torbidità *	mg/l S.O2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00					
Nitriti	mg/l NO3	41,0	3,4	41	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Ammoniacale *	mg/l NH4	< 0,06	n.c.	< 0,06	0,50
APAT-IRSA-CNR 4099 A1					
Residuo secco a 180°C *	mg/l	358	n.c.	358	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00					
Solfati	mg/l SO4	32,5	4,3	33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	0,33	0,04	0,33	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 029 rev.00					
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Cloroformio	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 036 rev.00					

Rapporto di prova N. 3037



Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa	±	Valore Diga 31	Limite di legge ^a
Metticloroformio	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 006 rev.00						
Tetracloro di carbonio	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tricloroetilene	µg/l	1,38	6,45		1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Tetracloroetilene	µg/l	5,25	1,26		5	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Diclorobromometano	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Dibromoclorometano	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bromoformio	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	6,63	2,67		7	10
Talometalli totali *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendere come "intervallo di fiducia".

* = Permessi non controllati da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chini Alberto Sala

Rapporto di prova N. 3037



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20090 Seregno

Rapporto di prova N. 3038

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Capofila e capofila del laboratorio che
esecuta il servizio di analisi delle acque:
L. 15/04/2004 n. 17422
100 000 - 100 000
95 000 000

Mod. 15/04/2004/Prov. Acque Potabili Rev. 02 del 05/08/11

Data Emissione: 02/08/2011

Codice di accettazione campione: MACCH 47212 VAREDO
Data prelievo: 26/07/2011
Data consegna: 26/07/2011
Data inizio analisi: 26/07/2011
Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale REGIONALACQUE Srl Via Forlì 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: VU000108M
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievo: Brema
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. PJA. 901.2 REV. 00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29
Temperatura acqua °C: 15
Temperatura trasporto: Meno T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^a
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	0	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	0	0
Metodo interno				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^a I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs. n. 31, del 2 febbraio '97
Il n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sassi

Rapporto di prova N. 3038



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20058 Saronno

Rapporto di prova N. 4124

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1129
Membro Accreditato di Istituto Nazionale
CA, UNI e IAF
Signatory of BA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione	IdAccN°49520VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo:	04/10/2011	Data consegna:	04/10/2011
Data inizio analisi:	04/10/2011	Data fine analisi:	04/10/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aligante in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310002
Prelievo:	BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV09 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Monet T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Diga 31 °	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	29,2	2,8		29	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,8	4,2		50	50
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	42,8	5,5		43	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,100	n.c.		< 0,100	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metildicloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,47	0,48		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	6,36	1,52		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ¹
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloro etilene *	µg/l	7,63	3,14	8	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

¹ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Doct. Chim. Alberto Sella



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bondini, 24
20090 Segrate

Rapporto di prova N. 4126

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1135
Protocollo degli Accordi di mutuo riconoscimento
DA, UNI e ILAC
Signatory of DA, DA and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/08/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione	IdAcqN°49524VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 04/10/2011	Data consegna: 04/10/2011	Data inizio analisi: 04/10/2011	Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 195 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	V800810SM1
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo da:	Brienza
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00					
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,48	0,14	7,5	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003					
Conduttività	µS/cm-1 a 20° C	555	46	555	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00					
Cloruri	mg / l Cl	24,8	2,4	25	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Torbidità *	mg / l SiO2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00					
Nitriti	mg / l NO3	43,8	3,7	44	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Ammoniacali *	mg / l NH4	< 0,05	n.c.	< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1					
Residuo secco a 180°C *	mg / l	404	n.c.	404	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA 032 rev.00					
Solfati	mg / l SO4	33,4	4,4	33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Carbonio totale organico (TOC)	mg / l C	< 0,3	n.c.	< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00					
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza calcolata	Valore Dgs 31	Limite di legge*
Clorofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metilclorofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,42	0,47	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5,73	1,37	6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tridero tetracloroetilene *	µg/l	7,15	2,66	7	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30
Antiparassitari e derivati *	µg/l	< 0,1	n.c.	< 0,1	0,50
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Azinotrina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Simazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Propazin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Terbutilazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Prometina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Lindene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Heptachlor *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Aldrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Dieldrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Endrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
p,p'-DDT *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/08/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31	Limite di legge ^A
---------	-----------------	--------	-------------------------	---------------	------------------------------

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 3 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^{*} Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

A n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acqua Potabile
Via F.lli Bandiera, 24
20020 Segrate

Rapporto di prova N. 4127

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Mod88AcqRapportoDiProvaAcquaPotabileRev03 del 15/08/11

Data Emissione: 10/10/2011

Codice di accettazione campione: IDAcqN°49524VAREDO
Data prelievo: 04/10/2011
Data consegna: 04/10/2011
Data inizio analisi: 04/10/2011
Data fine analisi: 04/10/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VR0010SM1
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Bonna
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Mese: T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via P. B. Mondino, 26
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 3506

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. N° 11328
Membro degli Accordi di Mutua Riconoscimento
D.A. 04/04/2008
Sede: Via S. Maria, 100 - 20088 Seregno (MI)
Prestazioni: Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/03/11

Data Emissione: 12/09/2011

Codice di accettazione campione: MAON°68524 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Ferri 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliguo in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Berra
Procedura campionamento: PHILBEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.SOLBEV06 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Minima T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge [†]
Clorati	mg/l Cl	27,0	2,8		27	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti	mg/l NO ₂	49,8	4,1		50	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti *	mg/l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg/l SO ₄	41,8	5,5		42	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trascrizione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[†] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

^{††} Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sola



Laboratorio Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 26
20098-Seregno

Rapporto di prova N. 3879

ACQUA INTENDATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Numero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e IAC
Signature of CA, IAP and IAC
Mutual Recognition Agreement

Mod76AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accettazione campione: MA00N49129VAREDO
Data prelievo: 21/09/2011
Data consegna: 21/09/2011
Data inizio analisi: 21/09/2011
Data fine analisi: 21/09/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Profilo eseguito da personale BIANZACQUE s.r.l. Via F.lli 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310002
Profilo:	BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bronzi
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI (SS, PGA, SGI, REV00) (A. cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna °C:	20	Temperatura acqua °C:	
		Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Assenza testa	±	Valore Dign 31	Limite di legge*
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,44	0,47		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5,85	1,4		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Di bromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	7,29	2,92		7	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquaPotab&Rev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Δ	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Triometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

** Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sassi

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bordicchi, 24
20030 Segrate

Rapporto di prova N. 3881

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 071438
Protocollo degli Accordi di Riconoscimento
CA, IAF e IAC
Signature of RA, IAF and IAC
Ratified Recognition Agreement

Mod76AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/08/11

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accettazione campione:	MAccN49133VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 21/09/2011	Data consegna: 21/09/2011	Data inizio analisi: 21/09/2011	Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Forni 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	V806010SMI
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Consumo:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Bruno
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/PGA/901/REV09 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Momento T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetraclore di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,33	0,44		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5,19	1,24		6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Dibromodichlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma triclora tetracloroetilene *	µg/l	6,52	2,61		7	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ¹
Tritolometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	50

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

¹ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sali



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bardella, 24
20038 Segrate

Rapporto di prova N. 3508

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1128
Membro degli Accordi di Piano Idroeconomico
DA, DAF e DUC
Signature of DA, DAF and DUC
RWMT Accreditation Agreement

Mod/16AccReporteDiProvaAcquaPotab.NRov02 del 15/09/11

Data Emissione: 12/08/2011

Codice di accreditazione campione: MAA0N°48328VAREDO Rottazione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB) il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'istituzione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR000010SM
Prelievo	P.R. VIA BELLARIA
Campione	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Trinca
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	27
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Messa T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^a
Cloruri	mg/l Cl	22,1	2,1		22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti	mg/l NO ₂	42,2	3,5		42	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitri *	mg/l NO ₃	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg/l SO ₄	33,9	4,5		34	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione prelevato in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto o che parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satti



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Gardesio, 34
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2474

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AcqRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 13/05/11



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Retta Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EU, JAF and IAC
Mutual Recognition Agreement

Data Emissione: 05/07/2011

Codice di accettazione campione: 18AcqN°46242VAREDO
Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011
Data consegna: 13/06/2011
Data inizio analisi: 13/06/2011
Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fiumi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	0152310002
Prelievo:	BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Roma
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.991.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	pigiata
Temperatura esterna °C:	20
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Monca T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Ricchezza esca	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,8	3,7		29	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	48,5	4,1		50	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,8	5,3		42	260
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetradloruro di carbonio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,36	0,45		1	
Tetradloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,53	1,32		6	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod/78 Acc/Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev 01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromofenolo *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	6,90	2,76	7	10
Triometilati totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto in che parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sali

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Carducci, 24
20058 Seregno

Rapporto di prova N. 2476

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1129
membro degli Accordi di Rilevato Riconoscimento
DA, IM e IAC
Signatory of DA, IM and IAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 09/07/2011

Codice di accettazione campione: MACCN°46246VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/06/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/06/2011 Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Farni 105 Morona (MB) di campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR000105M
Prefisso: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brenco
Procedura complementare: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PCA.VOI.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: pioggia
Temperatura esterna °C: 29 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idrica T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	23,0	2,2	20	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	41,0	3,4	41	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33,2	4,1	33	260
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,100	n.c.	< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Tetracloro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,21	0,4	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,53	1,08	5	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabileRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Dibromodichlorometano *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromofenolo *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,73	2,3	8	30
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satti



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 2A
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 946

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1228
Membro degli Accordi di Rete Regionali
L.A., I.A.T. e I.G.A.C.
Cooperativa IFO, IAV and I.A.C.
Rural Accredited Agreement

Mod/98AccReportoDProveAcquePotabRRev00 del 20/06/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: 01AssN°42000VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fiumi 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più altoposti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	0152311002
Provincia	BELLARIA
Comune	VAREDO
Acqua da	POZZO
Prelievo	Berna
Procedura campionamento	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. (IGA.001.001/003) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche	Nuvola
Temperatura esterna °C:	7
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto	
Esposizione	T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	47	4	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	38	5	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Multicloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	8	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReporteDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofenolo *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetraclorometilene *	µg/l	7	3	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente all'empirica pervenuta in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Provata non accreditata da Accredia

^A i limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

Brianza Acque
s.r.l.

Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20090 Seregno

Rapporto di prova N. 948

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 071129
Protocollo degli Accordi di Riconoscimento
PAI 001/01/02
Regulatory Aff. 001/02/01/02
Minist. San. 001/02/01/02

Mod78AcqRapportoDiProvaAcquaPotabileRev02 del 20/05/10

Data Emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: BIAcqn42004VAREDO
Data prelievo: 15/03/2011
Data consegna: 15/03/2011
Data inizio analisi: 15/03/2011
Data fine analisi: 15/03/2011
Restituzione: esigibile
No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE S.r.l. Via Fiumi 100 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VIRE000105M
Prelievo	P.E. VIA DELL'ARDA
Comune	VAREDO
Acqua di:	POCZO
Prodotto da:	Itroma
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. P.G. 901/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	Nuvoloso
Temperatura esterna °C:	-7
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Minima T < 10°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Uncertezza estesa	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	± c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 021 rev.00				
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	± c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	± c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,5	0,1	6,5 - 8,5
APAT CNR IRSA 2060 Min 20 2003				
Conduttività	µS/cm-10 25° C	522	24	2000
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00				
Cloruri	mg/l Cl ⁻	22	3	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Turbidità *	mg/l SiO ₂	< 0,5	± c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 030 rev.00				
Nitriti	mg/l NO ₂	99	3	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti *	mg/l NO ₂	< 0,04	± c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Ammocione *	mg/l NH ₄	< 0,05	± c.	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1				
Residuo secco a 180°C *	mg/l	373	± c.	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00				
Solfati	mg/l SO ₄	30	4	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	0,5	0,05	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00				

Brionz acque
s.r.l.

Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AcRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge*
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 C05 C07 rev.00				
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Melliloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Tetracloro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Tricloroetilene	µg / l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Tetracloroetilene	µg / l	4	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Diclorodibromometano *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Bromocloro *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA C06 rev.00				
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5	3	10
Triometani totali *	µg / l	< 1	n.c.	30
Mercurio *	µg / l Hg	< 0,2	n.c.	1
Metodo interno				
Selenio *	µg / l	< 1	n.c.	10
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB C04 rev.00				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sami



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Randera, 2A
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 949

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



ModB5AcqRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 14/02/11

Data Emissione: 21/03/2011

Codice di accettazione campione: IDAcqN°429HVAIBD30 Risultato campione: **NO**
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Poma 103 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR0200105M
Pratessa	P.R. VIA BELLARIA
Cantone	VARDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brama
Procedura campionamento:	PHI IPO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/IGA/01/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	Nuvoloso		
Temperatura esterna °C:	7	Temperatura acqua °C:	
		Temperatura trasporto:	Stanza T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ¹
Escherichia Coli *	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Batteri Coliformi a 37 °C *	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Conteggio colonie a 37 °C *	UFC/1 ml	0	n.c.	
Metodo interno				

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto e non garantisce sotto alcuna condizione scritta, da parte del responsabile, i campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengano elaborati. Si chiarisce che la trasmissione del rapporto di prova, i valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P = 95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accofit, i parametri non accreditati o il cui valore minimo risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

¹ I limiti di legge si riferiscono al D. lgs. n. 31, del 2 febbraio '91.

² n.c. = valori di incertezza non calcolati.

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sola



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4736

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 02/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°50474VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più diughe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo	0152310002
Prelievo	BELLARIA
Comune	VAREDO
Acqua di	POZZO
Prelievo	Bianca
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna °C:	9	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	±	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	25,1	±	2,4	25	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	49,1	±	4,1	49	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,4	±	5,3	40	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,42	±	0,47	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,99	±	1,43	6	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	7,41 ±	2,57	7	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4738

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoOPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 02/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcN°50478VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di cinque adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo:	VR000105M1
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo da:	Borsa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS PCA 901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna ° C:	9	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	±	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,8	±	2,1	22	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	43,4	±	3,8	43	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	34,4	±	4,5	34	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,28	±	0,41	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,97	±	1,19	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,23	±	2,5	6	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia


^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi





Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4989

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 19/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°5108SVAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di 10 litri in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo	0152310002
Prelievo	BELLARIA
Comune	VAREDO
Acqua di	POZZO
Prelievo	Borsa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		pioggia	
Temperatura esterna °C:	5	Temperatura acqua° C:	
		Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,4 ±	2,6	27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	51,1 ±	4,3	51	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,7 ±	5,5	42	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	1,28 ±	0,42	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	5,50 ±	1,31	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75 Acc.Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev.03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,78	±	2,72	7	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi

n.d. = valore di incertezza non valutato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4991

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoCIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 19/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°51089VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fossati 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di cinque adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo:	VR000105M1
Prelievo:	P.R. VIA BELLARIA
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo da:	Borsa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	pioggia		
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri	mg / l Cl	22,6 ±	2,1	25	250
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Nitriti	mg / l NO2	43,6 ±	3,6	44	50
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Solfati	mg / l SO4	34,1 ±	4,5	34	250
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Cloroformio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,17 ±	0,38	1	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	4,52 ±	1,08	5	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Diclorodibromometano	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Dibromodibromometano	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Bromocloroformio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,69 ±	2,28	6	10
Trisclometani totali *	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	30



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75 Acc. Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev.03 del 03/11/17

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^b
Antimonio [†] Rapporti ISTISAN 2007/01 DBB 034 rev.00	µg/l	< 1,0	± n.c.	< 1,0	5,0
Arsenico [†] Rapporti ISTISAN 2007/01 DBB 034 rev.00	µg/l	< 1	± n.c.	< 1	10

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. Eccezioni esaminate, salvo specifici accordi, vengono eliminate 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova accreditata da Accredia


^b I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

[†] Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato


Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Seta



7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	☒	temporale	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione				

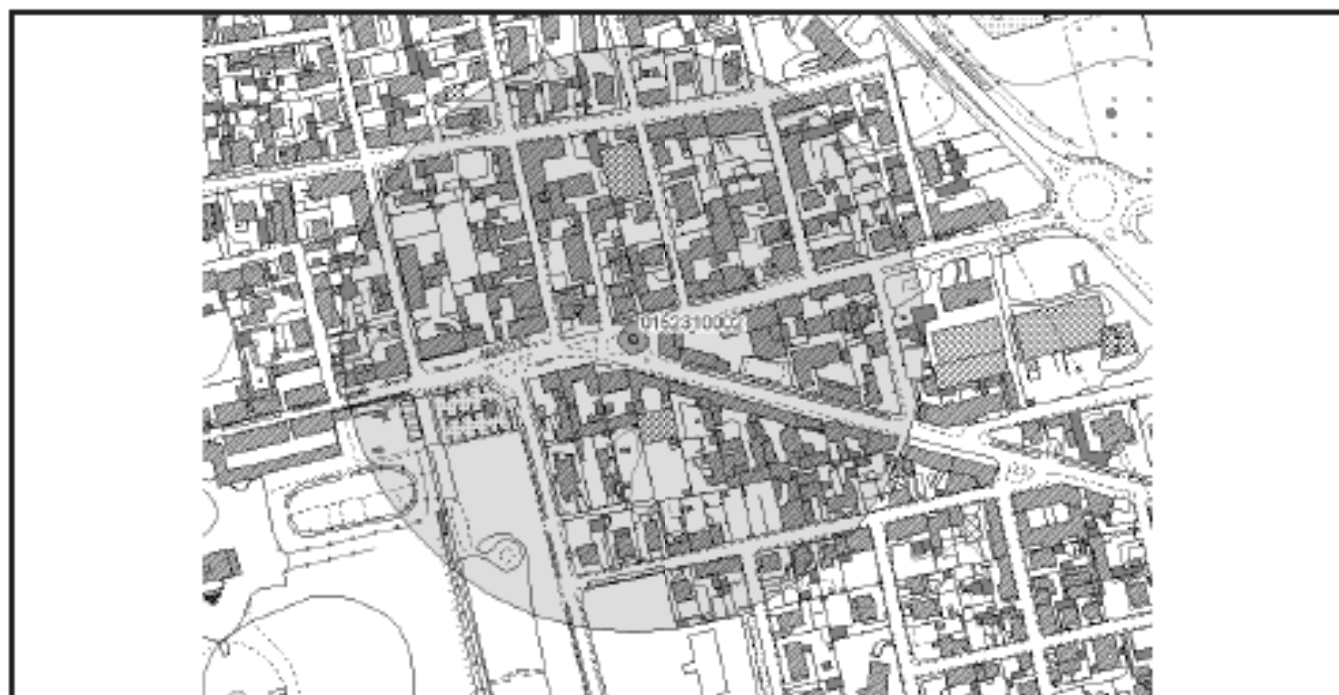

**1 - DATI IDENTIFICATIVI****SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI**

n° di riferimento e denominazione	0152310009
Località	Via Diaz
Comune	Varese
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine 5049175 Longitudine 511548
Quota (m s.l.m.)	179
Profondità (m da p.c.)	90


UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)**2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA**


Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Rovere
Anno	Marzo 1974
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	43

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1		0.0	52.0			
2		55.0	57.0	1	52.0	55.0
3		64.0	85.0	2	57.0	64.0
4		85.0	90.0	3	85.0	86.0
Setti impermeabili						
Tipo		da m			a m	
Riempimento		0.0			15.0	
Tampone d'argilla		15.0			30.0	
Tampone d'argilla		65.0			82.0	

3 - STRATIGRAFIA

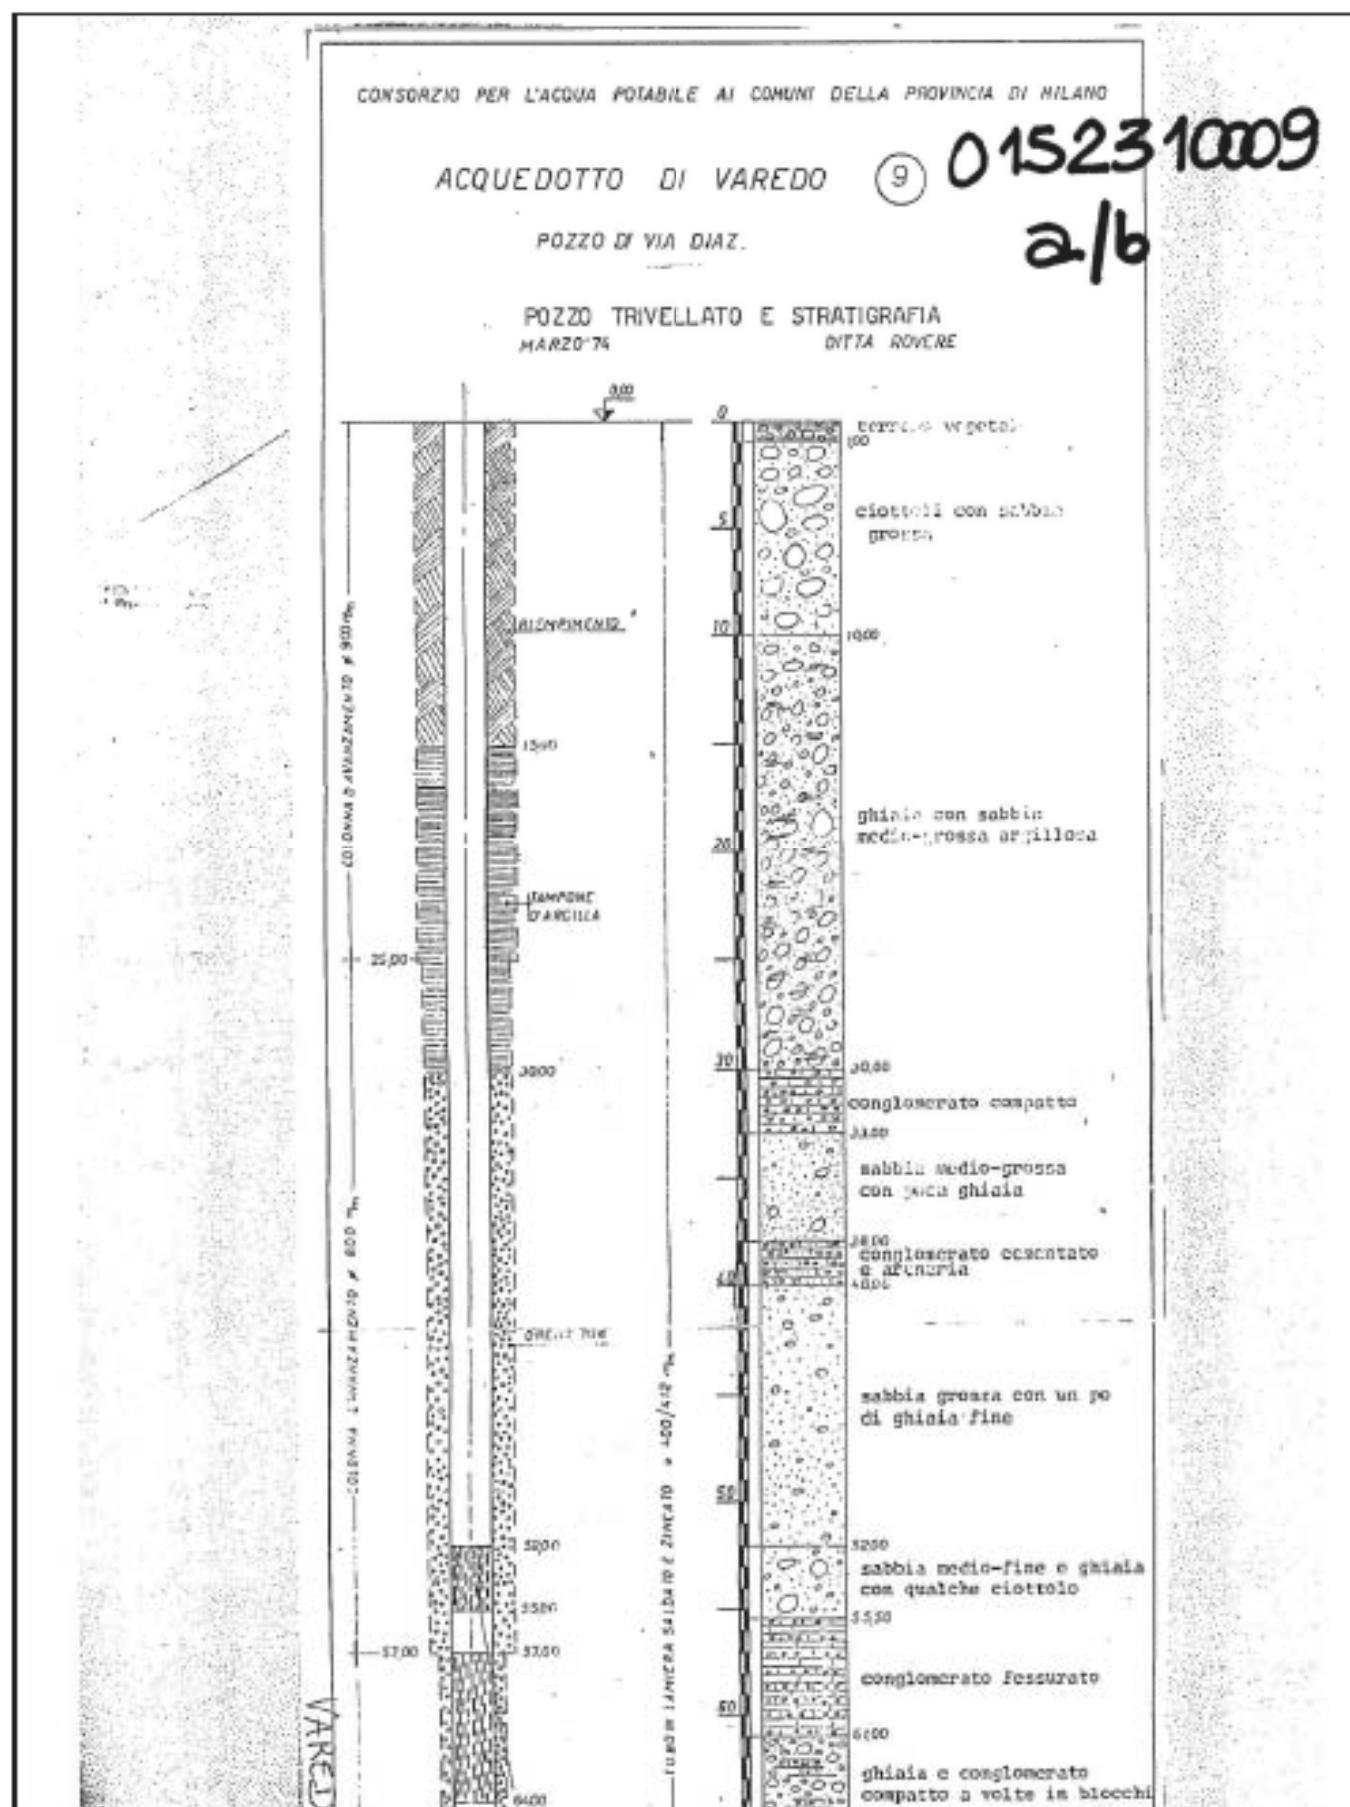

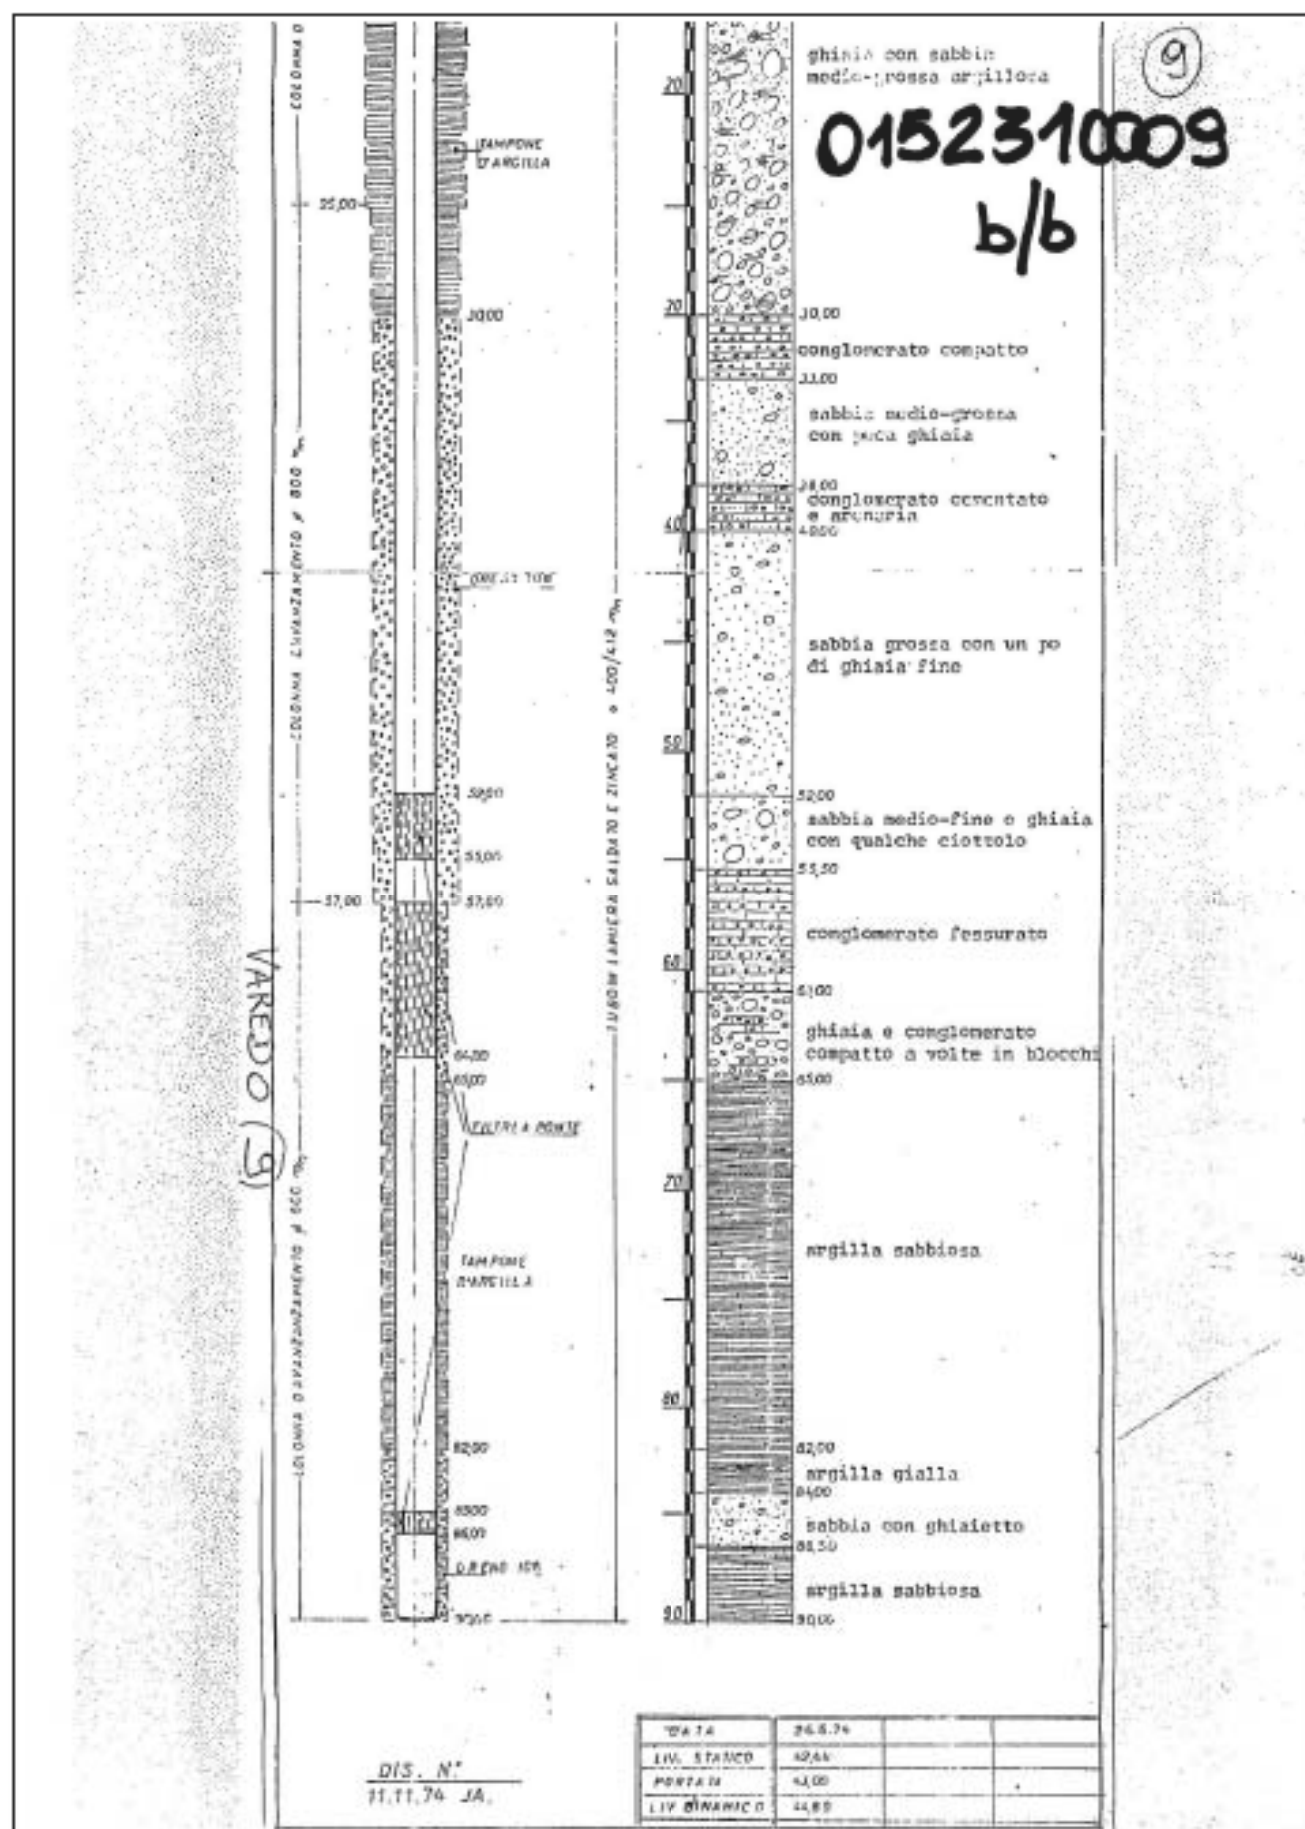



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20035 Seregno

Rapporto di prova N. 3224
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 2339
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IR, IAP e IAC
Sponsor of IR, IAP and IAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 28/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°40273VAREDO
Data prelievo: 26/07/2011
Data consegna: 26/07/2011
Data inizio analisi: 26/07/2011
Data fine analisi: 26/08/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferra 106 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR00561RRS
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievatore:	Roma
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS POA.001 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	29
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Idoneità T < 15°C	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Dgs 31 *	Limite di legge*
Calcio APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l Ca	106	9	106	
Durezza totale * Rapporti ISTISAN 2007/31 BEC 031 rev.00	° F	33,0	4,7	33	Consigliato tra 15 e 50
Ferro Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Fe	0,05	1,53	9	200
Cadmio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cd	< 0,3	n.d.	< 0,3	5,0
Cromo Totale Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Cr	2,44	0,40	2	50
Piombo * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Pb	< 1	n.d.	< 1	10 - fino al 26/12/2013 il valore è pari a 25 µg/l
Alluminio Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Al	< 6	n.d.	< 6	200
Magnesio APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l Mg	10,0	1,9	16	
Potassio * APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l K	1,72	0,35	1,72	
Sodio APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2003	mg / l Na	18,4	3,7	18	200
Boro * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l B	0,14	0,63	0,1	1,0



Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod78AccReportDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge [†]
Manganese APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg / l Mn	< 1	n.c.	< 1	50
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	mg / l Cu	< 0,1	n.c.	< 0,1	1,0
Zinco APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg / l Zn	21,5	4,4	22	
Nichel * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l Ni	< 1	n.c.	< 1	20
Vanadio * Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00	µg / l	< 3	n.c.	< 3	50

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia

[†] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

A n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dot. Chim. Alberto Sala

Rapporto di prova N. 3224



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20090 Sonogno

Rapporto di prova N. 3248

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAO 011338
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, DAF e DAVC
Signatory of CA, DAF and DAVC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDIProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 29/08/2011

Codice di accettazione campione	MA00N4759VARIEDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 22/08/2011	Data consegna: 22/08/2011	Data inizio analisi: 22/08/2011	Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BIRANZACQUE Srl, Via Forni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aligione in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.			

Dati forniti dal cliente

Codice SEI	VR0000000000
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Cavallari
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/POA/991/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	35
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Monca T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Dige 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	48,1	4,5	48	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	18,1	1,5	18	50
Nitriti *	mg/l NO ₂	< 0,04	n.d.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO ₄	4,24	0,58	4	250
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.d.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,15	0,37	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	2,92	0,7	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod/78 Acc. Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev.01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Ciga 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloro etilene *	µg/l	4,06	1,82	4	10
Trihalometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20039 Seregno

Rapporto di prova N. 3265

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IMT e ILAC
Signature of EA, IMT and ILAC
Rilevati Riconoscimento Aggravato

MG078400RapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 29/08/2011

Codice di accettazione campione: MACN°47955VAREDO Qualificazione campione: No
Data prelievo: 22/08/2011 Data consegna: 22/08/2011 Data inizio analisi: 22/08/2011 Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fiumi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più alquotti in adeguati contenitori, è presente integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	0132310009
PreTivo	DEAZ
Comune	VAREDO
Acqua di	POZZO
Prelevatore	Cavallari
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE 100 CAMPIONI ISS.PGA.501.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	35
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Idoneità T < 15°C	

Analisi	Unità di misura	Valore	Minorezza estesa ±	Valore Diga 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	25,6	2,4	28	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	46,8	3,9	47	50
Nitri ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₃	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,08
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	33,8	4,5	34	250
Fluoruri ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,100	n.c.	< 0,100	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metildicloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetradicloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	1,12	0,37	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	2,00	0,7	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod 76 Acc Reportio Di Prova Acque Potabili Rev 01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge [†]
Dibromodifenilmetano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Bisfenolo A Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	4,02	1,61	4	10
Trifenilmetani totali *	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono distrutti 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[†] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

N.d. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satti

Rapporto di prova N. 1465

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 8*1139
Members of the Accordi di Mutuo Riconoscimento
SA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT

Mod78AppRapportoCUProvaAccusPotebERew00 del 2006/10

Data Emissione: 18/04/2011

Codice di accettazione campione	IdAcqN°4381VAREDO	Restituire campione:	No
Data prelievo:	12/04/2011	Data inizio analisi:	12/04/2011
Data consegna:	12/04/2011	Data fine analisi:	12/04/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZAQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB), il campione, prelevato in più stazioni in adiacenti contenitori, si presenta integro ed idoneo all'affermazione dell'analisi.		

Casi forniti dal cliente

Codice SEF	01.5231.0009
Prelievo:	DEAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Brenna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.IUEV50 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condiții Meteorologice:	seren		
Temperatura aerului °C:	26	Temperatura apei °C:	Temperatura transport:
Însoțit de T < 15%			

Analisi	Unità di misura	Valore	Attestazione esterna ±	Limite di legge*
Cloruri	mg / l Cl	24	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitrat	mg / l NO3	46	4	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitrit *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg / l SO4	33	4	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metticloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetradicloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene	µg / l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetradicloroetilene	µg / l	3	3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ¹
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma triclolo tetracloroetilene *	µg/l	5	2	10
Triclorometani totali *	µg/l	1	1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza critica contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

¹ / limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sola



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 26
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1467

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Numero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
RA, IAP e ILAC
Signature of RA, IAP and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod/5AcoRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/05/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: MAcoN°43855VAREDO
Data prelievo: 12/04/2011
Data consegna: 12/04/2011
Data inizio analisi: 12/04/2011
Data fine analisi: 13/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferali 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	VR00001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Evana
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV.00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Idoneità T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	33	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	46	4	50
Nitri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₃	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	30	4	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Mellilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod734ccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Limite di legge [^]
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	s.d.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	s.d.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromofornio *	µg/l	< 1	s.d.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	5	2		10
Triclorometani totali *	µg/l	1	1		30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

s.d. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Seta





Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Sordani, 24
20088 Saronno

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Rapporto di prova N. 2065

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1179
N° 1179 Accredited by Italian Accreditation
Lab. 1179-1 S.R.L.
Signatory of the 1st and 2nd
Italian Recognition Agreement

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: MAZC45289VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 17/05/2011 Data consegna: 17/05/2011 Data inizio analisi: 17/05/2011 Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Polvere esposto da personale BIRIANZACQUE Srl Via Fumè 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati del campione

Codice SIF: 0152310009
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Bionda
Procedura complementare: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.BEV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idoneità T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Allontananza estesa	±	Valore Diga 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	22,2	2,1		22	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	45,1	3,8		46	50
Nitriti *	mg / l NO ₂	< 0,04	n.d.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	33,5	4,4		34	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.d.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,09	0,36		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,91	0,7		3	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.d.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod/8 Acc. Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev 01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertezza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Bromoformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Somma tricloro-tetracloroetilene *	µg/l	4,0	1,6	4	10
Triclometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza critica contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza critica è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

~ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Pagina 2 di 2

Rapporto di prova N. 2055



Laboratorio Analisi Acqua Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 2068

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



ILAB MPS139
Membro degli Accordi di Mutual Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 23/05/2011

Codice di accettazione campione:	IdAcqN°45293VAREDO	Rettificazione campione:	No
Data prelievo: 17/05/2011	Data consegna: 17/05/2011	Data inizio analisi: 17/05/2011	Data fine analisi: 17/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fenni 145 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.			

Dati forniti dal cliente

Codice SEP	VR0001RES
Profilo:	P.I.E. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Berna
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. (IGA.901.REV.00) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna °C:	22	Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Idonea T° < 15°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertezza estesa ±	Valore Clgs 31 *	Limite di legge*
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00					
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,47	0,14	7,5	6,5 - 8,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003					
Conduttività	µS/cm-1 a 20° C	593	28	593	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00					
Cloruri	mg/l Cl	29	3	29	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00					
Nitriti	mg/l NO3	45,8	3,8	46	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitri *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Ammoniacale *	mg/l NH4	< 0,05	n.c.	< 0,05	0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1					
Residuo secco a 100°C *	mg/l	424	n.c.	424	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00					
Solfati	mg/l SO4	33,5	4,4	34	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Carbonio totale organico (TOC) *	mg/l C	< 0,3	n.c.	< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00					
Fluoruri *	mg/l F	< 0,15	n.c.	< 0,15	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod/18 Acc. Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev.01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge*
Cloroformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metildicloroformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloro di carbonio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg/l	1,01	0,33	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg/l	2,56	0,61	3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Obromodichlorometano *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma triclora tetracloroetilene *	µg/l	3,5	1,3	4	10
Tralometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	30
Benzo-a-pirene *	µg/l	< 0,0025	n.c.	< 0,0025	0,010
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Idrocarburi policiclici aromatici *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(b)fluorantene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(g,h,i)perilene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Benzo(k)fluorantene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					
Indeno(1,2,3-cd)pirene *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAB 039 rev.					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accodamento della prova.

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sals



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 2069

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Mod96AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 06/08/11

Data Emissione: 23/05/2011

Codice di identificazione campione: 06AccN45293VAREDO
Data prelievo: 17/05/2011
Data consegna: 17/05/2011
Data inizio analisi: 17/05/2011
Data fine analisi: 17/05/2011
Restituzione campioni: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Ferra 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VERGOGNEN
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: PUZZO
Prelevatore: Brera
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 22
Temperatura acqua° C:
Temperatura trasporto:
Altezza T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza esisa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.c.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.c.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza esisa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza esisa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio 1971

0 n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sassi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via T.O. Bianchini, 34
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 47

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 071130
Numero dei 1 Accordi di Naturale (conoscenza) 10
CA, 107 e 108
Signature of SA, SA and SAC
Ritorno Accreditazione Agente

Mod754ac/RapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione: 14/02/2011

Codice di identificazione campione: MACCN°41190VARDDO
Data prelievo: 19/01/2011
Data consegna: 19/01/2011
Data inizio analisi: 19/01/2011
Data fine analisi: 19/01/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Moras (ME). Il campione, prelevato in più al posto in adeguati quantitativi, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice SIP: VR009BIBES
Prelievo: P.R. VIA DGAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Bruma
Procedura completamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PQA.001.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali:

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 6
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Minori T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	incertezza relativa ±	Limite di legge ^h
Cloruri	mg / l Cl	21	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti	mg / l NO2	46	4	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg / l SO4	37	5	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloriformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metilcloriformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetradifenolo di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene	µg / l	1	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloroetilene	µg / l	2	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoOPrimaAcquaPotabileRev00 del 26/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromoformio *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetraclorofenani *	µg/l	3	1	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto o solo parzialmente across autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono distrutti 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A / Limiti di legge di riferimento al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Rossini, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 376

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. 011238
Membro degli Accordi di Retta Accreditamento
EA, SAT e ILAC
Conferenza di CA, SAT and ILAC
Protocol: 00000000000000000000000000000000

Mod78AcqRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/08/10

Data Emissione: 15/02/2011

Codice di accettazione campione: 36AcqPM1783VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRANZACQUE Srl Via Forni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquota in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310079
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Botana
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/IGA.901.3EV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Minori T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Uncertezza estesa	±	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	23	2		250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	45	4		50
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.a.		0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	33	4		250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.a.		1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.a.		
Tricloroformio *	µg / l	< 1	n.a.		
Tetracloroformio *	µg / l	< 1	n.a.		
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1		
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1		



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod79AccReportoDIProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge*
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00				
Dibromodimetilmetano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bisfenolo A *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Sottile licina tetraclorotilene *	$\mu\text{g/l}$	3	1	10
Triclorometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20089 Segrate

Rapporto di prova N. 378

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 071136
Provvede dagli Accordi di Riconoscimento
RA, IAF e ILAC
Signatory of IL, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/09/10

Data Emissione: 15/02/2011

Codice di accettazione campione: 36AssM1787VAREDO Rottimazione campione: No
Data prelievo: 08/02/2011 Data consegna: 08/02/2011 Data inizio analisi: 08/02/2011 Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fermi 185 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: VR0001RES
Prelievo: P.E. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: PC220
Prelevatore: Bressa
Procedura campionamento: PRIEVEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/JGA.901.BEV50 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Minus T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri	mg / l Cl	23	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitriti	mg / l NO3	45	4	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.s.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Solfati	mg / l SO4	32	4	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.s.	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Metilcloroformio *	µg / l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetraclore di carbonio *	µg / l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tricloroetilene *	µg / l	< 1	n.s.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tetracloroetilene	µg / l	2	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod76AccoRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetilmetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofenolo *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma di cloro triadibromometano *	µg/l	3	1	10
Triadibromometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
23038 Seregno

Rapporto di prova N. 3036

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod73Acc/RapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



ISO 17020
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
SA, IAF e ILAC
Signatory of SA, IAF and ILAC
Regional Recognition Agreements

Data Emissione: 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IMAcN°6726/VAREDO Realizzazione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 165 Monza (MB); il campione, prelevato in più stagiato in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	015231009
Prelievo:	DIA7
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Produttore:	Roma
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI (S.S. PCA-901.03E/00) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna ° C:	29	Temperatura acqua ° C:	Temperatura trasporto: litore T < 15 ° C

Analisi	Unità di misura	Valore	incertezza estesa	±	Valore Diga 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,4	2,2		23	260
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	45,6	3,8		48	50
Nitri [*] Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,3	4,3		32	250
Fluoruri [*] Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Mellidicloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,13	0,37		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3,00	0,72		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod784ccRapportoDiProveAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Dibromodimetilano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma Inciro tetraclorotiene *	µg/l	4,13	1,66	4	10
Trialestani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertenza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertenza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertenza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Randera, 24
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 3039

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



ISO 9001:2008
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
RA, UNI e ILAC
Signatory of EA, OAP and ILAC
Member of the European Accreditation

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°43273VAREDO Ristituzione campione: No
Data prelievo: 26/07/2011 Data consegna: 26/07/2011 Data inizio analisi: 26/07/2011 Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: L'ordine eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Pozzi 105 Monza (MB) il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente	
Codice SIF	V801601RES
Prelievo:	P.L. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Esistenti:	Bronze
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI IN SICUREZZA (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali	
Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	25
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Moneta T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertamento esito	Valore Dlgs 31	Limite di legge*
Colore (analisi qualitative sensoriale) *	mg/l Pt Co	incoloro	n.c.	incoloro	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00					
Odore (analisi qualitative sensoriale) *		inodore	n.c.	inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitative sensoriale) *		insapore	n.c.	insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,46	0,14	7,5	6,5 - 9,5
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003					
Conduttività	µS/cm-1a 20° C	602	49	602	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 022 rev.00					
Cloruri	mg/l Cl	24,9	2,4	25	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 030 rev.00					
Nitriti	mg/l NO3	44,3	3,7	44	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitri *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Ammoniaca *	mg/l NH4	< 0,06	n.c.	< 0,06	0,50
APAT-IRSA-CNR 4000 A1					
Residuo secco a 180°C *	mg/l	430	n.c.	430	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00					
Solfati	mg/l SO4	30,7	4,1	31	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	< 0,3	n.c.	< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 029 rev.00					
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					

Rapporto di prova N. 3039



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod/78 Acc. Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev.01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge [^]
Cloroformio	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloro di carbonio	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Ticloroetilene	µg/l	1,15	0,38	1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Tetracloroetilene	µg/l	3,00	0,72	3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00					
Diclorobromometano	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Dibromodichlorometano	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00					
Bromoformio	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00					
Somma triclora tetracloroetilene *	µg/l	4,15	1,88	4	10
Trihalometani totali *	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

N.d. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20136 Seregno

Rapporto di prova N. 3040

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Rapporto redatto da laboratorio che
adempie alle prescrizioni della norma:
UNI EN ISO/IEC 17025
2201:2003 - ISO 14001
88:2008 (2003)

Mod. 85 Acc. Rapporto di Prova Acque Potabili Rev.02 del 05/08/11

Data Emissione: 02/08/2011

Codice di accettazione campione: SAACH47273 VAREDO
Data prelievo: 26/07/2011
Data consegna: 26/07/2011
Data inizio analisi: 26/07/2011
Data fine analisi: 26/07/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più alighe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: VR000018FS
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Bruma
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE IN 5 PGA 901 REV10 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 29
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Minima T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^a
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	0	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	0	0
Metodo interno				

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono distrutti 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97
N.d.C. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sella

Rapporto di prova N. 3040



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via Filiberto, 24
20138 Sesto

Rapporto di prova N. 4125

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Prestazione degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e ILAC
Signature of ILAC, IAP and CA
Mutual Recognition Agreement

Mod/84accRapportoDiProvaAcquaPotabileRev02 del 15/08/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: 16AccN°49521 VAREDO
Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011
Data consegna: 04/10/2011
Data inizio analisi: 04/10/2011
Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, è pronto integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: 0152310000
Prelievo: DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievo: Bionta
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS PCA 901 REV08 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Attercezza estesa	±	Valore Diga 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	24,6	2,3		26	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	47,6	4		48	50
Nitri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₃	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	32,9	4,3		33	250
Fluoruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Mettiloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetradloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,15	0,38		1	
Tetradloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	3,22	0,77		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod784cc:RapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dige 31 *	Limite di legge [†]
Dibromodiosmetano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tridoro tetraclorotieno *	µg / l	4,37	1,70	4	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[†] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

À n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sola



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20026 Seregno

Rapporto di prova N. 4128

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1133
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IAF e ILAC
Signatory of ILAC, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AcoRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione 10/10/2011

Codice di accettazione campione: MAcoN°4052SVAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 04/10/2011 Data consegna: 04/10/2011 Data inizio analisi: 04/10/2011 Data fine analisi: 04/10/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Pirelli 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo	VR0001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Cantone:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bronza
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.961.REV50 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Dgs 31	Limite di legge*
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00					
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Insapore	n.c.	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,43	0,14	7,4	6,5 - 8,5
APAT-CNIRISA 2000 Man 29 2003					
Conduttività	µS/cm-1 a 20° C	596	48	596	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BOA 002 rev.00					
Cloruri	mg/l Cl	24,8	2,4	25	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.	< 0,5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00					
Nitriti	mg/l NO3	47,8	4	48	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Ammoniacali *	mg/l NH4	< 0,06	n.c.	< 0,06	0,50
APAT-IRSA-CNIR 4030 A1					
Residuo secco a 180°C *	mg/l	428	n.c.	428	1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA 032 rev.00					
Solfati	mg/l SO4	32,9	4,3	33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	< 0,3	n.c.	< 0,3	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00					
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza relativa ±	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,21	0,4	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	3,39	0,8	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Dibromodichlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma triclolo tetracloroetilene *	µg/l	4,60	1,83	5	10
Tricloroetilene totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30
Antiparassitari e assim. *	µg/l	< 0,1	n.c.	< 0,1	0,50
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Atrazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Simazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Propazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Terbutilazina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Prometina *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Lindano *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Heptachlor *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Aldrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Dieldrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
Endrin *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					
p,p'-DDT *	µg/l	< 0,025	n.c.	< 0,025	0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.					



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
---------	-----------------	--------	-------------------------	------------------	------------------------------

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza indicati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffi

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Randi, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 4129

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Non parte redatto dal laboratorio ma
adattato al le prescrizioni della norma:
UNI EN ISO/IEC 17025
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

Mod86AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 15/09/11

Data Emissione: 10/10/2011

Codice di accettazione campione: IDAEN49525VAREDO
Data prelievo: 04/10/2011
Data consegna: 04/10/2011
Data inizio analisi: 04/10/2011
Data fine analisi: 04/10/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fenni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, è presente integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati Tecnici Richiedente

Codice identificativo Prelievo: VR00001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Brianza
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto: Max T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Escherichia Coli UFC	UFC/100 ml	0	n.d.	0
Metodo interno				
Coliformi Totali UFC	UFC/100 ml	0	n.d.	0
Metodo interno				
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n.d.	0

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

A n.d. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sals



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20090 Segrate

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/08/11

Rapporto di prova N. 3507

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. 001395
Numero degli Accordi di Mutual Riconoscimento
RA, TAPE, SIAC
Signature of RA, TAPE and SIAC
Mutual Recognition Agreement

Data Emissione: 12/08/2011

Codice di accettazione campione: BAccN°48725VAREDO
Data prelievo: 06/09/2011
Data consegna: 06/09/2011
Data inizio analisi: 06/09/2011
Data fine analisi: 06/09/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRLANZACQUE Srl Via Ferra 100 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione delle analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	015316009
Prelievo:	DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	PUZZO
Prelevatore:	Brera
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS POA.901/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	27
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Monca T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa ±	Valore Dgs 31 *	Limite di legge [†]
Cloruri	mg / l Cl	22,3	2,1	22	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti	mg / l NO3	45,6	3,9	47	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,09
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Solfati	mg / l SO4	33,3	4,4	33	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					
Fluoruri *	mg / l F	< 0,100	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia.

[†] I Dgs di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali previsto nel D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sani



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 34
20088 Seregno

Rapporto di prova N. 3880

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. 011129
Membro degli accordi di reciproco riconoscimento
D.L. 50/01 e D.L. 50/02
Membro del CNL 011129 del 2001
Risoluzione Accreditamento

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabileRev02 del 10/09/11

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accettazione campione: 34AccN°49130VAREDO
Data prelievo: 21/09/2011
Data consegna: 24/09/2011
Data inizio analisi: 21/09/2011
Data fine analisi: 21/09/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Profili e eseguiti da personale BRIANZAACQUE Srl Via Ramo 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aligorie in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo:	915731003
Profilo:	DIAZ
Condotto:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bruno
Procedura campionamento:	PRUBUEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.961.REV06 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Minimo T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloreto di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,14	0,37		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	2,93	0,7		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Cibromobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	4,07	1,03		4	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AcoRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/03/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31	Limite di legge [^]
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione prelevato in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredis

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs. n.31, del 2 febbraio '01

⁻ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs. n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

9 n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20090 Cinisello

Rapporto di prova N. 3882

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 101329
Membro degli Accordi di Mutual Accreditamento
EA, DAF e ILAC
Signatory of DA, DAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccReportDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accettazione campione: IDAccN°49134 VAREDO
Data prelievo: 21/09/2011
Data consegna: 21/09/2011
Data inizio analisi: 21/09/2011
Data fine analisi: 21/09/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRANZACQUE Srl Via Farni 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aligote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'affettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	VR0001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Branza
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONI ISS (PGA.991, RU/V09) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Idoneità T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Dgs 31	Limite di legge ^a
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Metil cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,11	0,35		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	2,92	0,7		3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromocloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tricloso tetracloroetilene *	µg/l	4,03	1,02		4	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge ¹
Titolometri totali **	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione prelevato in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono distrutti 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* -- Prova non accreditata da Accredia

¹ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

** Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sassi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via Filiberto, 26
20099 Seregno

Rapporto di prova N. 3509

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1155
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
PA, IAP e IAC
Signatory of PA, IAP and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod7MacRapportoDiProvaAcquaPotabileRev02 del 15/03/11

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: IdAcqN°48529VAREDO
Data prelievo: 06/09/2011
Data consegna: 06/09/2011
Data inizio analisi: 06/09/2011
Data fine analisi: 06/09/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB) Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo: VRED001RES
Prelievo: P.R. VIA DIAZ
Comune: VAREDO
Acqua da: POZZO
Prelevatore: Bocca
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 27
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto:
Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertezza relativa ±	Valore Diga 31 *	Limite di legge ¹
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	22,5	2,1	23	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	45,5	3,9	47	50
Nitri *	mg/l NO ₃	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO ₄	33,6	4,4	34	250
Fluoruri *	mg/l F	< 0,150	n.c.	< 0,150	1,00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza espressi nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza relativa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia

¹ I limiti di legge al riferimento al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

- Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

N.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sola



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via P.B. Biondini, 34
25036 Seregno

Rapporto di prova N. 2475

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1138
Member of the Accordi di Rete Diconoscimento
CA, IAF e IAC
Signatory of CA, IAF and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 05/07/2011

Codice di accettazione campione: MACCN°46243VAREDO
Data prelievo: 13/06/2011
Data consegna: 13/06/2011
Data inizio analisi: 13/06/2011
Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferri 105 Monza (MB) di campione, prelevato in più replicate in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	0152310289
Profilo:	DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Itinera
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV05 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	piegia
Temperatura esterna °C:	20
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,5	2	22	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	39,9	3,3	40	50
Nitri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₃	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	31,2	4,1	31	250
Fluoruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.	< 0,15	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,95	0,95	3	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,35	1,21	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod784coRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31	Limite di legge*
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00					
Bromofornio *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00					
Somma tricloro tetraclorotilene *	µg/l	8,30	1,32	8	10
Triclometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia.

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

** Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

N.a. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sella



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20034 Seregno

Rapporto di prova N. 2477

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAB R°1128
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, DAF e ILAC
Signatory of EA, JAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione: 05/07/2011

Codice di accreditazione campione: IBAccN°46243VAREDO
Data prelievo: 13/06/2011
Data consegna: 13/06/2011
Data inizio analisi: 13/06/2011
Data fine analisi: 13/06/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente	
Codice SIF	VR0001RES
Prelievo	P.R. VIA DIAZ
Comune	VAREDO
Acqua di	POZZO
Prelevatore	Brianza
Procedura campionamento	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901, REV10 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali	
Condizioni Meteorologiche	pioggia
Temperatura esterna °C:	20
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	blocca T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Ricchezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	24,3	2,3		24	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO3	45,7	3,8		46	50
Nitriti *	mg/l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO4	33,1	4,1		33	250
Fluoruri *	mg/l F	< 0,100	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetradicloro di carbonio *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,01	0,33		1	
Tetradicloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	2,43	0,58		2	
Diclorobromometano *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod7&AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	± Incertenza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ⁴
Dibromodimetano *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromofornio *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,44	1,38	3	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni conservati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati e riportati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

⁴ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

⁵ Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sals

BrianzaAcqua
s.r.l.

Laboratorio Analisi Acqua Potabile
Via F.lli Bandiera, 34
20098 Segrate

Rapporto di prova N. 947

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1255
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IRI e ILAC
Signature of CA, IRI and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod784cc:Rapporto Di Prova Acqua Potabile Rev02 del 20/05/10

Data Emissione: 21/03/2011

Codice di identificazione campione: MAc0742951 VAREGIO
Data prelievo: 15/03/2011
Data erogata: 15/03/2011
Data inizio analisi: 15/03/2011
Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUA Srl Via Fiumi 145 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: 0152310009
Prelievo: IMAZ
Comune: VAREGIO
Acqua di: POZZO
Prelievo: Idrico
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS-POA-901-REV00 (A cura del richiedente).

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso

Temperatura esterna °C: 7
Temperatura acqua °C:
Temperatura trasporto:
Temperatura F: < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Allargamento esteso ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	22	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	42	3	50
Nitri *	mg/l NO ₃	< 0,04	n.d.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO ₄	31	4	250
Fluoruri *	mg/l F	< 0,15	n.d.	1,50
Cloroformio *	µg/l	< 1	n.d.	
Mellorodromio *	µg/l	< 1	n.d.	
Tetracloruro di carbonio *	µg/l	< 1	n.d.	
Ticlorodromio *	µg/l	< 1	n.d.	
Tetraclorodromio	µg/l	3	1	



Brionz acqua

Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDIPrimaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	incertezza estesa $\pm$	Limite di legge*
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Tribromoclorometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromobenzio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetradrometiere *	$\mu\text{g/l}$	2	1	10
Talcometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto nelle versioni non autorizzate scritte da parte del responsabile. I campioni consegnati, salvo specifici accordi, vengono effluenti 3 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

* I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chini Alberto Sala



Laboratori Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bassini, 24
20036 Segrate

Rapporto di prova N. 950

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 0029
Prestazioni degli Analisti di Brianza Acque S.r.l.
P.A. 100 e 1000
Signature of the analyst (s)
Natural Acceptance Agreement

Mod75AccReportDiProvaAcquaPotab/Rev00 del 20/06/10

Data Emissione: 21/03/2011

Codice di accettazione campione: 18AccN°62995VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via F.lli Bassini (MB) il campione, prelevato in più altopiani su adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	VR00001RES
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua da:	PRODO
Prelevatore:	Brianza
Procedura campionamento:	PUBBLICO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. N° 901/REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	Nuvoloso		
Temperatura esterna °C:	2	Temperatura acqua °C:	
		Temperatura trasporto:	Minica T° < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Minorezza estesa ±	Limite di legge ^A
Colore (analisi qualitativa sensoriale) *	mg/l Pt/Co	Incolore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00				
Odore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore (analisi qualitativa sensoriale) *		Inodore	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentraz. ioni idrogeno	Unità pH	7,5	0,1	6,5 - 8,5
APAT-CNR-IRSA 2000 Mar 29 2003				
Conducibilità	µS/cm-1a 25° C	810	28	2500
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 022 rev.00				
Cloruri	mg/l Cl	73	1	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Torbidità *	mg/l SiO2	< 0,5	n.c.	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 030 rev.00				
Nitriti	mg/l NO2	33	3	50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Nitri *	mg/l NO3	< 0,04	n.c.	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Ammoniacale *	mg/l NH4	< 0,05	n.c.	0,50
APAT-IRSA-CNR 4690 A1				
Residuo secco a 105°C *	mg/l	436	n.c.	1500 = Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 032 rev.00				
Solfati	mg/l SO4	16	2	250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00				
Carbonio totale organico (TOC)	mg/l C	0,41	0,05	
Rapporti ISTISAN 2007/31 BJA 020 rev.00				



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 20/06/16

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	L	Limite di legge*
Ricchezza *	mg / l F	< 0,15	n.c.		1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 037 rev.00					
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Melilcloroformio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetralcloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1	1		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	3	1		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Diclorobromometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromobromio *	µg / l	< 1	n.c.		
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4	2		10
Triaromatati totali *	µg / l	< 1	n.c.		10
Mercurio *	µg / l (Hg)	< 0,2	n.c.		1
Metodo interno					
Selenio *	µg / l	< 1	n.c.		10
Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I ranghi esecutivi, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

F.n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Manzoni, 24
20328 Seregno

Rapporto di prova N. 951

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



Mod55AcqRapportoCProvAcquaPotabRev00 del 14/02/11

Data Emissione: 21/03/2011

Codice di accreditazione campione: MACC42956VARBDO
Destinazione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011
Data consegna: 15/03/2011
Data inizio analisi: 15/03/2011
Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelevato e consegnato da personale BRIANZAACQUE Srl Via F.lli Manzoni 24 Seregno (MI). Il campione, prelevato in più alligatore in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	VR00001000
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VARETO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Il cliente
Procedura campionamento:	PROF. (V.O. E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI) ISS/FGA 901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	Nuvoloso		
Temperatura esterna °C:	7	Temperatura acqua °C:	Temperatura trasporto: 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Intervento minimo	Δ	Limite di legge ^A
Escherichia Coli *	UFC/100 ml	0	n.c.		0
Metodo interno					
Batteri Coliformi a 37 °C *	UFC/100 ml	0	n.c.		0
Metodo interno					
Conteggio coliformi a 37 °C *	UFC/1 ml	0	n.c.		
Metodo interno					

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la data di emissione del rapporto di prova. I valori di incertezza statistica contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza statistica è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredita, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99.

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chini, Alberto Rola



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4737

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e IAC
Signatory of EA, DAN and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoOP prova Acque Potabili Rev03 del 09/11/11

Data Emissione: 02/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°50473VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più diughe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo	015231009
Prelievo	DIAZ
Comune	VAREDO
Acqua di	POZZO
Prelievo	Bonno
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS PCA.901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna °C:	9	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	±	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	20,9	±	2	21	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	46,5	±	3,9	47	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,1	±	4,2	32	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,02	±	0,34	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,72	±	0,66	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,74	±	1,5	4	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. Campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia


^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi





Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4739

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoOPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 02/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAccN°50479VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più diughe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo:	VR0001RUS
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Bonita
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna °C:	9	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertenza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ¹
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,1 ±	2	21	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	46,9 ±	3,9	47	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,2 ±	4,3	32	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,07 ±	0,35	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2,90 ±	0,76	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	3,97	±	1,56	4	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia


^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi





Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4990

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 19/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°51086VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di cinque in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Preleva:	0152310009
Preleva:	DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bianza
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		pioggia			
Temperatura esterna °C:	5	Temperatura acqua° C:		Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	21,3 ±	2	21	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	47,2 ±	3,9	47	50
Nitri + Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	32,3 ±	4,3	32	250
Fluoruri + Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	1,08 ±	0,35	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	2,96 ±	0,71	3	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,06 ±	1,63	4	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4992

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoOPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 19/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°51090VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fossati 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più duplicate in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo:	VR0001RUS
Prelievo:	P.R. VIA DIAZ
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo da:	Borsa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	pioggia		
Temperatura esterna °C:	5	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T <15°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri	mg / l Cl	21,6 ±	2,1	22	250
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Nitriti	mg / l NO2	48,8 ±	3,9	47	50
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Solfati	mg / l SO4	32,3 ±	4,3	32	250
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Rapporti ISTISAN 2007/01 CBB 037 rev.00					
Cloroformio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Metilcloroformio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Tetracloruro di carbonio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Tricloroetilene	µg / l	1,09 ±	0,36	1	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Tetracloroetilene	µg / l	3,04 ±	0,73	3	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Diclorodimetilmetano	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Dibromodimetilmetano	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Bromocloroformio	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Rapporti ISTISAN 2007/01 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	4,13 ±	1,66	4	10
Trisclometani totali *	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	30



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod75AccReportioDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/17

Analisi	Unità di misura	Valore	# Incertezza estesa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^b
Antimonio [†] Rapporti ISTISAN 2007/01 DBB 034 rev.00	µg/l	< 1,0	± n.c.	< 1,0	5,0
Arsenico [†] Rapporti ISTISAN 2007/01 DBB 034 rev.00	µg/l	1,24	± 0,4	1	10

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. Eccezioni esaminate, salvo specifici accordi, vengono eliminate 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova accreditata da Accredia

^b I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

[†] Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01


n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sella

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X	temporale	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione				

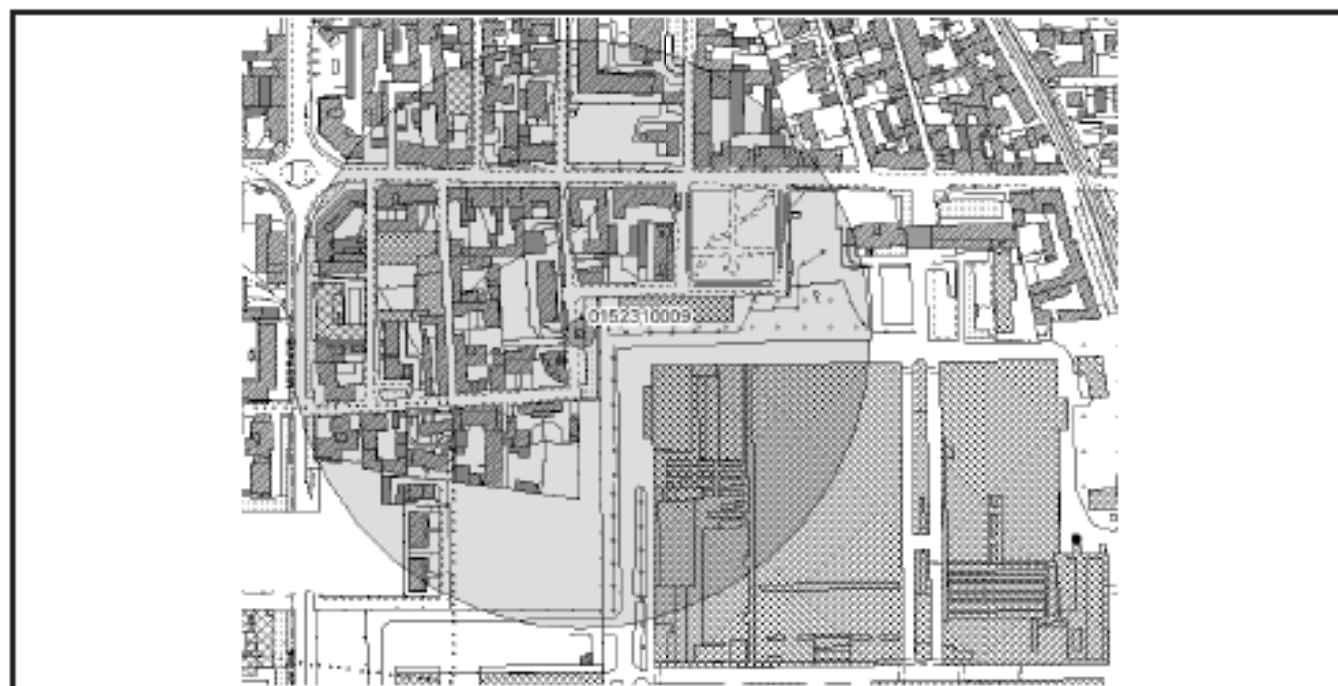


1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310003
Località	Via Tommaseo
Comune	Varedo
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine Longitudine
Quota (m s.l.m.)	183,1
Profondità (m da p.c.)	73

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

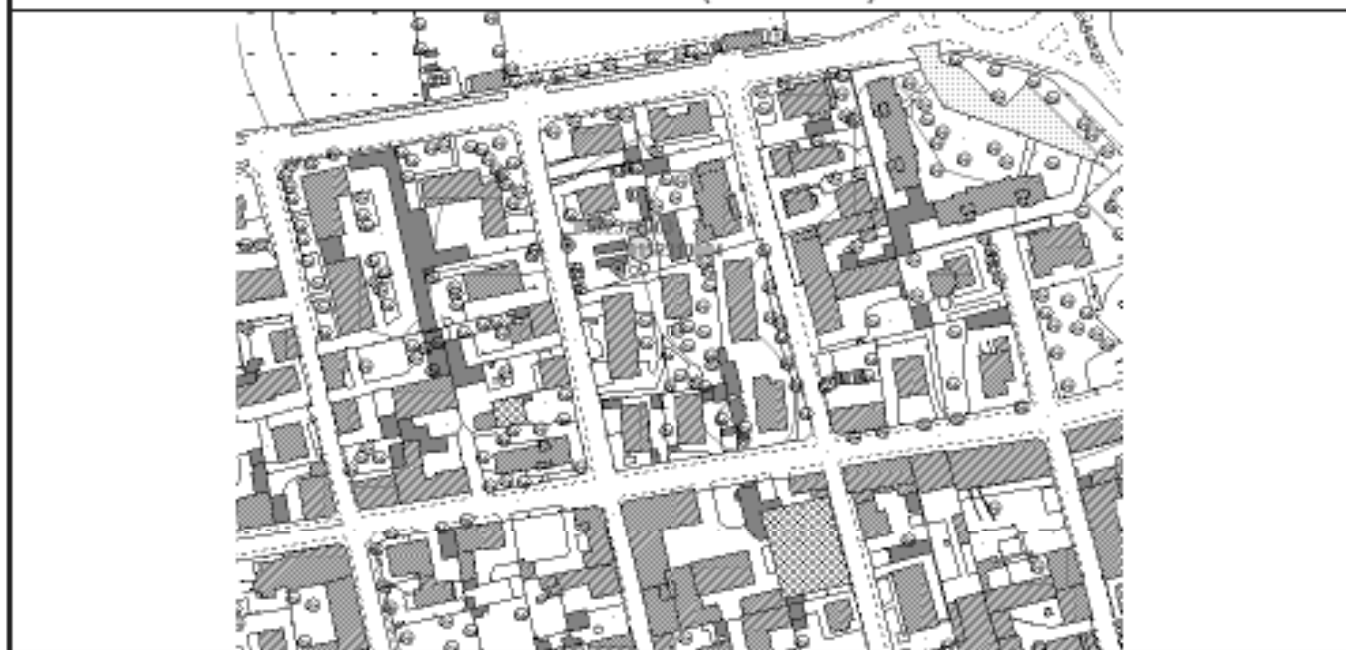

2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Bonatti
Anno	Gennaio 1962
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	25

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	800/816 400/410	0.0	44.4	1	44.4	58.4
2	400/410	59.4	64.5	2	64.5	68.0
3		68.0	69.3			
Setti impermeabili						
Tipo	da m	a m				
Cemento	38.7	40.2				
Dreno	59.4	64.5				
Cemento	68.0	69.3				
Riempimento con ghiaia	69.4	73.0				

3 - STRATIGRAFIA

CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ACQUEDOTTO DI VAREDO

POZZO n° 1 AL SERBATOIO


VA TOMMASO


POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA

GENNAIO 1962

IMP. BONATTI

0152310003
③
a/b

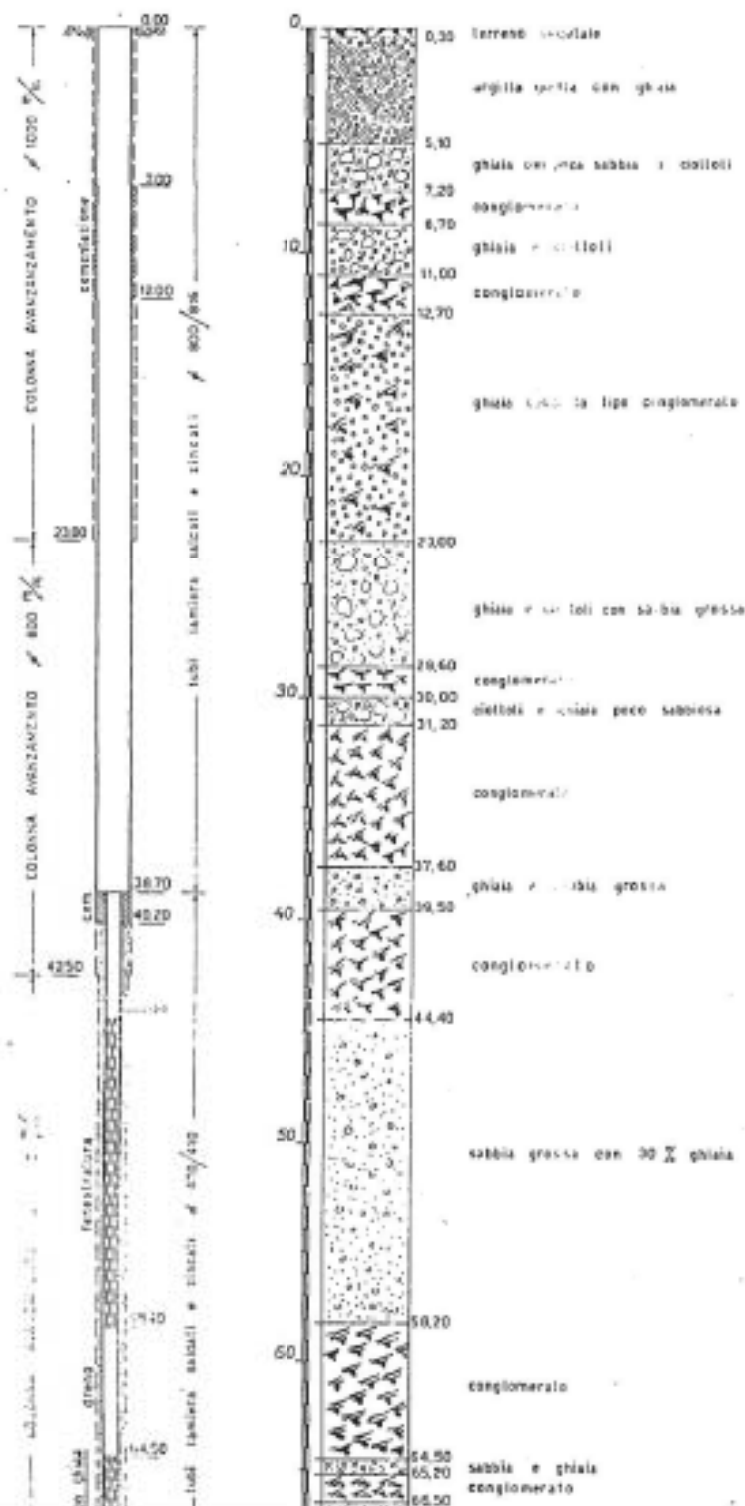

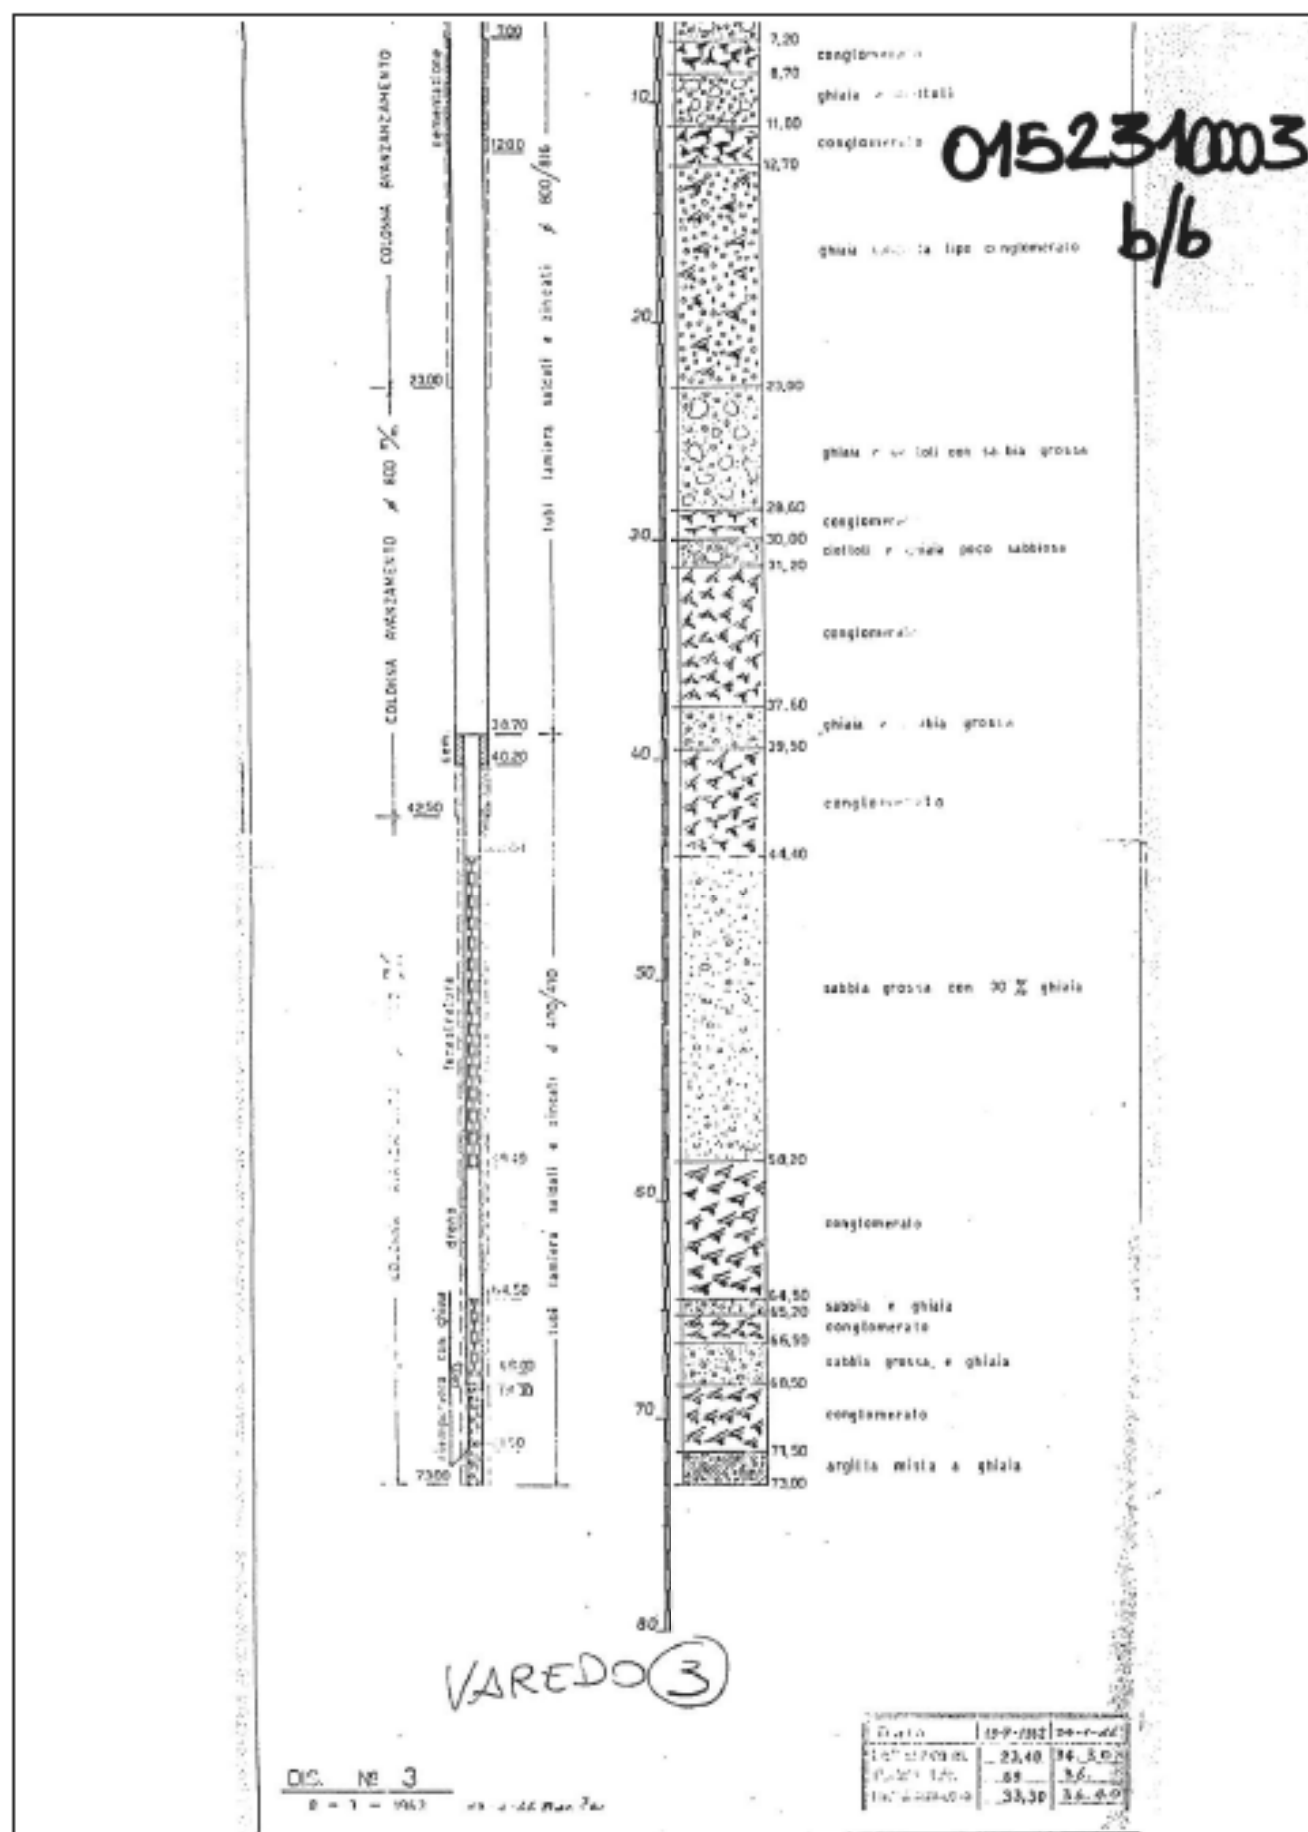



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Biondini, 26
20088 Segrate

Mod78forRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 16/05/11

Rapporto di prova N. 3256

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IM e IUC

Organismo di CA, IM e IUC
Autore Accreditato Agente 15

Data Emissione 29/08/2011

Codice di accettazione campione	IGAcqN°47955VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 22/08/2011	Data consegna: 22/08/2011	Data inizio analisi: 22/08/2011	Data fine analisi: 22/08/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Ponchi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquota in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.			

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	0152110003
Prelievo:	VIA TOMMASO COLLI
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Produttore:	Cavalieri
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. PGIA. 901 REV.10 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna °C:	25	Temperatura acqua °C:	Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza relativa	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30,6	2,9	31	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	69,2	4,2	59	90
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.d.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,6	5,4	41	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.d.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,08	0,36	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,10	0,98	4	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.78/Rev.01 Rapporto di Prova Acque Potabili Rev.01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromoclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Somme ridotte tetracloroetilene *	µg/l	5,18	2,06	6	10
Trihalometani totali *	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa indicati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* - Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il n.d. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sella



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bardino, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1469

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Firmato dagli Accordi di Riconoscimento
EA, SAP e ILAC
Signature of EA, DAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IDAcqN°43852VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via F.lli 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquota in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310003
Prelievo: VIA TOMMASEO COL.1
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatore: Roma
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 26 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	30	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	49	4	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO ₄	40	5	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	6	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod784ccReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/05/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^h
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodimetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofenolo *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetraclorotilene *	µg/l	7	3	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono distrutti 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".


^h n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^h I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sassi





Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20099 Seregno

Rapporto di prova N. 2072

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, INF e ILAC
Signatory of EA, INF and ILAC
Annual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione 23/05/2011

Codice di accettazione campione: MACCN45280VARI330
Data prelievo: 17/05/2011
Data consegna: 17/05/2011
Data inizio analisi: 17/05/2011
Data fine analisi: 17/05/2011
Resultato campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferri 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, è presente integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice SIP	0152310001
Problema:	VIA TOMMASEO COL. I
Cognome:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bressa
Procedura campionamento:	PR01RVO-E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS IGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	22
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Esclusione estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,2	2,6		27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,60
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₃	49,5	4,1		50	50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	38,8	5,2		40	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Metilcloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tetradloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,18	0,30		1	
Tetradloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,48	1,07		4	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Dibromodimetilene *	µg/l	< 1	n.d.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Bromofornio *	µg/l	< 1	n.d.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	5,67	2,27	8	30
Triclorometani totali *	µg/l	< 1	n.d.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e al fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è denominata come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

N.d. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dot. Chim. Alberto Sals



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Gandera, 24
20126 Bergamo

Rapporto di prova N. 380

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 011306
Notifica degli Accordi di Nuova Riconoscimento
DA, IAF e IAC
Signature of DA, IAF and IAC
Italian Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione 16/02/2011

Codice di accettazione campione: **MA66N°41784VAREDO** Restituzione campione: **No**
Data prelievo: **08/02/2011** Data consegna: **08/02/2011** Data inizio analisi: **08/02/2011** Data fine analisi: **08/02/2011**
Determinazione campione: **Podere cuglio da personale BIRANZACQUE Srl Via Perti 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.**

Dati forniti dal cliente

Codice SIF: **0152310003**
Prelievo: **VIA TOMMASO COLI**
Comune: **VAREDO**
Acqua di: **POZZO**
Prelatore: **Bresna**
Procedura campionamento: **PUBBLICO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/POA/01/REV00 (A cura del richiedente)**

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: **SERENO**
Temperatura esterna °C: **8** Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Idoneità T < 10°C:

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	48	4	50
Nitri *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	38	5	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Multicloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4	1	



Laboratori Acque Polabli

Mod78AcsRapportoDiProvaAcquePolabliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromodibromometano *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofornio *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma tricloro tetraclorometano *	$\mu\text{g/l}$	5	2	10
Triclorometani totali *	$\mu\text{g/l}$	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere ritenuto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esonati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Giulio Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via P.lli Bonfanti, 24
20098 Sesto San Giovanni

Rapporto di prova N. 3043

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1130
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
S.A. 184 e S.A.C.
Signature of DA, SAP and IAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione: 02/08/2011

Mod78AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Codice di accettazione campione: **IAAcq2147210VAREDO** Restituzione campione: **No**
Data prelievo: **26/07/2011** Data consegna: **26/07/2011** Data inizio analisi: **26/07/2011** Data fine analisi: **31/07/2011**
Descrizione campione: **Prelievo eseguito da personale IMA2ACQUE Srl Via Fiumi 105 Monza (MB) il campione, prelevato in più aliguate in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.**

Dati forniti dal cliente

Codice SEF: **0152310005**
Prelievo: **VIA TOMMASO COLI**
Comune: **VAREDO**
Acqua di: **POZZO**
Prelievo: **Brona**
Procedura campionamento: **PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI (SS,PGA,50L,R5/V00) (A cura del richiedente)**

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: **sereno**
Temperatura esterna °C: **29** Temperatura acqua °C: Temperatura frigoriferi: Umidità %: **< 15%**

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Valore Dige 31	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,2	2,8	29	200
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	49,4	4,1	49	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.d.	< 0,04	0,05
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	39,1	5,2	39	200
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.d.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	1,09	0,36	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	4,24	1,01	4	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod75AccReportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dlg n. 31 *	Limite di legge ^A
Dibromodibromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetraclorometano *	µg/l	6,33	2,14	5	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la presentazione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

Il n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Spini

Rapporto di prova N. 3043



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via P. B. Bianchi, 24
20086 Seregno

Rapporto di prova N. 3884

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1125
Istituzione degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
D.L. 10/10/2002
Signature of DA, IAF and IAC
Potable Reception Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 18/09/11

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accreditazione campione: MAccNP49ICTVAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Pomi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aligette in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310903
Prelievo:	VIA TOMMASEO-COL. I
Crenata:	VAREDO
Acqua da:	POZZO
Prelievatore:	Bosna
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS,PGA,50L,REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	20
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Idoneo T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	ug/l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
Tetralcloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	1,35	0,44		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	4,87	1,16		5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
Dibromodimetano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
Bromofornio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
Somma tricloro-tetracloroetilene ^A	µg/l	6,22	2,48		6	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Max784Ac/RapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa $\pm$	Valore Dige 31 *	Limite di legge ⁶
Trasformanti totali *	µg/l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza citati nel presente documento sono relativi al un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza citata è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

⁶ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^{*} Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffa



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F. S. Bonifazi, 24
22028 Seregno

Rapporto di prova N. 3511

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. N° 1138
Protocollo degli Accordi di Rete Riconoscimento
RA, IM e TOAC
Signatory of RA, IM and TOAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 16/09/11

Data Emissione 12/09/2011

Codice di accettazione campione: MAccNP48526VAREDO Rottazione campione: No
Data prelievo: 06/09/2011 Data consegna: 06/09/2011 Data inizio analisi: 06/09/2011 Data fine analisi: 06/09/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Torri 105 Monza (MB). Il campione, pervenuto in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo	0152310005
Prelievo:	VIA TOMMASO COL. I
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievatore:	Brana
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.991.REV01 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno		
Temperatura esterna °C:	27	Temperatura acqua °C:	
		Temperatura trasporto:	Max T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	#Incertezza estesa	±	Valore Digs 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,3	2,6		27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	49,2	4,1		49	50
Nitriti *	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,60
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	39,3	5,2		39	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,00

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono rimossi 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sals



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Rossini, 24
20138 Bergamo

Rapporto di prova N. 2479

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1129
Membro degli Accordi di Predisposizione
CA, IAF e IAC
Società di CA, IAF e IAC
Ricerca e Sviluppo Agraria

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Data Emissione: 05/07/2011

Codice di accettazione campione: MA0046244VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 13/05/2011 Data consegna: 13/06/2011 Data inizio analisi: 13/05/2011 Data fine analisi: 13/05/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRINZACQUE Srl Via Ferra 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquota in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	0152310003
Prefettura	VIA TOMMASEO COL. I
Comune	VAREDO
Acqua di	POZZO
Prelevatore	Bressa
Procedura campionamento	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche	pigiata
Temperatura esterna °C	20
Temperatura acqua °C	
Temperatura trasporto	
Max T < 15 °C	

Analisi	Unità di misura	Valore	Ricchezza esposta	±	Valore Diga 31 *	Limite di legge ^a
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,4	3,8		20	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	45,3	4,1		40	50
Nitriti *	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,00
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,3	5,3		40	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metilcloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloro di carbonio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,16	0,38		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,19	1		4	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Valore Diga 31	Limite di legge*
Dibromoclorometano *	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromoformio *	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro tetracloro etilene *	µg / l	5,35	2,14	5	10
Triatometani totali *	µg / l	< 1,00	n.d.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

* I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.d. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Saffi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 954

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°128
Membro 368, Accordo di Mutualizzazione
L.A., I.A.T. e I.A.C.
Società: ICA, IAT, IAC, IAC
Mutualizzazione Accordo

Mod75AnnRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione: 23/03/2011

Codice di accettazione campione: laAcqN°42902VAREDO Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE S.p.A. Via Fiumi, 103 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione delle analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 8152310003
Prelievo: VIA TUMMASO COLI
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Itasca
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS/JGA 901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: Nuvoloso
Temperatura esterna °C: 7 Temperatura acqua °C: Temperatura trasporto: Minima T < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge ¹
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	28	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO2	46	4	50
Nitri ² Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO3	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO4	37	5	250
Fluoruri ³ Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l F	< 0,15	n.c.	1,00
Cloriforma ⁴ Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Mettiloriforma ⁴ Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio ⁴ Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod75/accReportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge*
Diclorodimetilmetano *	$\mu\text{g/l}$	<1	n.d.	
Reporto ISTISAN 2007/31 CAA 030 rev.00				
Diclorodimetilmetano *	$\mu\text{g/l}$	<1	n.d.	
Reporto ISTISAN 2007/31 CAA 030 rev.00				
Triclorometano *	$\mu\text{g/l}$	<1	n.d.	
Reporto ISTISAN 2007/31 CAA 030 rev.00				
Somma triclores tetraclorometilene *	$\mu\text{g/l}$	8	2	10
Triclorometani totali *	$\mu\text{g/l}$	<1	n.d.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere ripetuto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni estrinseci, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la sottoscrizione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

N.d. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^ I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio 91

Il Responsabile Laboratorio

Dr. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4741

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e IAC
Signatory of EA, DAN and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 02/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°50476VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più diughe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo	0152310003
Prelievo	VIA TOMMASEO COLI
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Bonno
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS PCA 901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna °C:	9	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	±	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	38,5	±	2,5	27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	50,5	±	4,2	51	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8	±	5,4	41	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,28	±	0,41	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,75	±	1,14	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,04	±	2,42	6	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi

n.d. = valore di incertezza non valutato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4994

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e IAC
Signatory of EA, DAN and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 19/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°51087VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di 10 litri in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice identificativo Prelievo:	0152310003
Prelievo:	VIA TOMMASEO COLI
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Borsa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS PCA 901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		pioggia	
Temperatura esterna °C:	5	Temperatura acqua° C:	
		Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	27,2 ±	2,6	27	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	50,9 ±	4,2	51	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8 ±	5,4	41	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150 ±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,23 ±	0,40	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,72 ±	1,13	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,95	±	2,38	6	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale	X	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		18/01/2008			



1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	0152310004
Località	Via Tommaseo
Comune	Varese
Provincia	Monza Brianza
Sezione CTR	B5b5
Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR)	Latitudine Longitudine
Quota (m s.l.m.)	183.88
Profondità (m da p.c.)	101

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Pubblico
Ditta Esecutrice	Bonatti
Anno	Novembre 1970
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	52

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1		0.0	45.0			
2		58.5	62.5	1	45.0	58.5
3		68.5	75.0	2	62.5	68.5
Setti impermeabili						
Tipo	da m		a m			
Riempimento	0.0		7.0			
Cementazione	7.0		12.0			
Riempimento con materiale di cantiere	12.0		40.0			
Dreno	40.0		73.0			
Riempimento con materiale di cantiere	73.0		101.0			

3 - STRATIGRAFIA

CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ACQUEDOTTO DI VAREDO

POZZO n. 2 AL SERBATOIO


VIA TOMMASO


POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA

NOVEMBRE 1970

IMP. S. BONATTI

0152310004
④ a/b

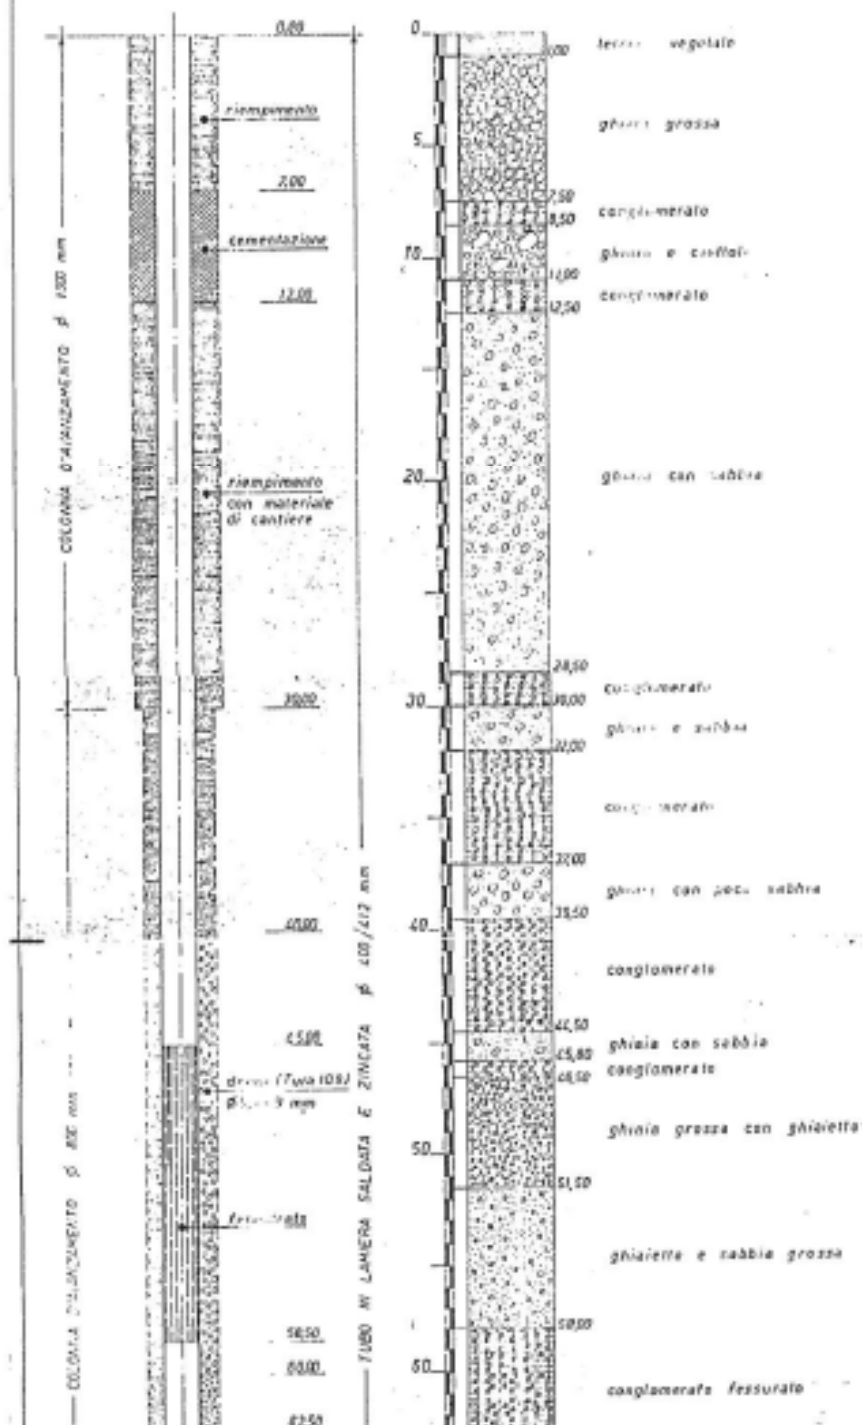

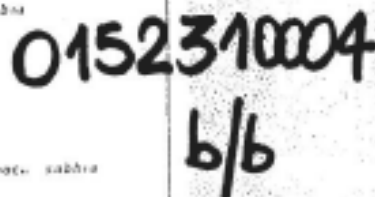



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI



6 – IDROCHIMICA



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20099 Seregno

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Rapporto di prova N. 3257

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 071139

Per info c/o: Accordi di Mutuo Riconoscimento
RA, IM e IAC

Signature of RA, IM and IAC
Mutual Recognition Agreement

Data Emissione: 29/08/2011

Codice di accettazione campione: IDAccN°47957VAREDO
Data prelievo: 22/08/2011
Data consegna: 22/08/2011
Data inizio analisi: 22/08/2011
Data fine analisi: 23/08/2011
Restituzione campione: No
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE SD Via Perini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	015210204
Prelievo	VIA TOMMASEO COL.2
Comune	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Predominante	Cavalini
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI (SS.PCA.901 REV00) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche	sereno
Temperatura esterna °C:	25
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Riserva T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Concorrenza calcola	±	Valore Dgs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	30,0	2,6		30	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO3	50,4	4,2		50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	40,8	5,4		41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l F	< 0,150	n.c.		< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Mellidicloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tetracloro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,00	0,98		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,10	0,98		4	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoCIProvaAcquePotabiliRev01 del 15/06/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Assentezza valore	$\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodiformale Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	
Somma tridoro-tetracloroetilene *	µg/l	5,10	2,08		5	10
Trihalometani totali *	µg/l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 2 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza relativi contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^{*} Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

0 n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bardino, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 1470

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. 071130

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
RA, IAT e EAC

Signature of test on our seal EAC
Mutual Recognition Agreement

Mod70AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Data Emissione: 18/04/2011

Codice di accettazione campione: IDAcqN°43833VARIEDO Restituzione campioni: No
Data prelievo: 12/04/2011 Data consegna: 12/04/2011 Data inizio analisi: 12/04/2011 Data fine analisi: 12/04/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Forst 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	0152310004
Prelievo	VIA TOMMASEO COL.2
Comune	VARFEO
Acqua di:	POZZO
Provenienza	Bocina
Procedura complementare:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.IGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	26
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	Idonea T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	31	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂	60	4	50
Nitro *	mg / l NO ₂	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄	40	5	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,15	n.c.	1,00
Cloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Metildicloroformio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	2	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccRapportoDiProveAcquePotabiliRev00 del 20/06/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.d.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	n.d.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromofornio *	µg/l	< 1	n.d.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somme triolo tetraclorobifenile *	µg/l	8	3	10
Triolometani totali *	µg/l	< 1	n.d.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.d. = valore di incertezza non calcolato

* = Prove non accreditate da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '97

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20088 Seregno

Mod 78AcoRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Rapporto di prova N. 2073

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N°1139
Membro degli Accordi di Riconoscimento
PA, IAAC e ILAC
Signatory of ILAC, IAF and IAAC
Mutual Recognition Agreements

Data Emissione: 23/05/2011

Codice di accettazione campione:	MISAN°45291 VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo:	17/05/2011	Data consegna:	17/05/2011
Data inizio analisi:	17/05/2011	Data fine analisi:	17/05/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice SEP	0152310004
Prelievo:	VIA TOMMASEO COGL2
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievatore:	Brienza
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	sereno
Temperatura esterna °C:	22
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Idoneità T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB-037 rev.00	mg / l Cl	28,3	2,7	28	250
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB-037 rev.00	mg / l NO3	50,2	4,1	50	50
Nitriti * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB-037 rev.00	mg / l NO2	< 0,04	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB-037 rev.00	mg / l SO4	40,6	3,4	41	250
Fluoruri * Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB-037 rev.00	mg / l F	< 0,15	n.c.	< 0,15	1,50
Cloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA-036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Mesochloroformio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA-036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Tetracloruro di carbonio * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA-036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA-036 rev.00	µg / l	1,3	0,5	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA-036 rev.00	µg / l	4,69	1,12	5	
Diclorobromometano * Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA-036 rev.00	µg / l	< 1	n.c.	< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod75AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Digs 31 *	Limite di legge ¹
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.09					
Bromocloroformo *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.09					
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg/l	5,99	2,4	6	10
Trisommetri totali *	µg/l	< 1	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati e riportati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* Indica, per i Rapporti di Prova emessi con marchio Accredia, i parametri non accreditati o il cui valore misurato risulta non compreso nell'intervallo richiesto per l'accreditamento della prova.

¹ I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Satta

0 n.c. = valore di incertezza non calcolato

Pagina 2 di 2

Rapporto di prova N. 2073



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Rossini, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 381

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



ISO 9001:2000
Numero dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento
RA, IAF e ILAC
Signature of RA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev00 del 20/08/10

Data Emissione 15/02/2011

Codice di accettazione campione: MACNP41785VAKED0
Data prelievo: 08/02/2011
Data consegna: 08/02/2011
Data inizio analisi: 08/02/2011
Data fine analisi: 08/02/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferial 165 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP: 0152310004
Prelievo: VIA TOMMASO COL 2
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelievatore: Bionza
Procedura completamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.POA.90LREV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche: SERENO
Temperatura esterna °C: 8
Temperatura acqua °C:
Temperatura frigorifero: Minus 7 < 10°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertezza calcolata ±	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	31	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO3	49	4	50
Nitri ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO2	< 0,04	n.c.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO4	40	5	250
Fluoruri ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l F	< 0,10	n.c.	1,50
Cloroformio ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Metilcloroformio ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tetracloro di carbonio ^A Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1	n.c.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	4	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78/accRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 20/08/10

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^a
Diclorobromometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Dibromoclorometano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Bromobenzio *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00				
Somma triclo e tetracloroetilene *	µg/l	5	2	10
Triaromati totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta, da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono effettuati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.Lgs n.31, del 2 febbraio '99

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala

Rapporto di prova N. 3044

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod78A ccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev01 del 15/05/11



LAGE N° 1394

Newsday degli Accordi di Moltke. In: *Newsday* n. 18, 1987, p. 18.

Signature of DA, DAF and NAC:
Mutual Supervision documents

Data Emissione: 02/08/2014

Codice di accettazione campagna

[6A00N*4527]VARENO

Restituzione cartolina:

No.

Data generated: 26/07/2011

Data created on: 26-07-2014

Data in this case file: 26/07/2011

Data file analyzed: 26/07/2011

Describe samples

Prodotto integralmente da personale BIANZACQUE Srl Via Persi 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	@152310004
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL.2
Comune:	VARDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bovis
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI INSIEME, 901_REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Conditioni Microclimatiche: 25/26°C

Temperatura esterna °C:	29	Temperatura acqua °C:		Temperatura trattore:		Massa T < 15T
-------------------------	----	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------

Analisi	Unità di misura	Valore	Storicizzazione	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Cloruri	mg / l Cl	51,5	3		32	250
apporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitriti	mg / l NO3	10,3	4,2		50	50
apporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Nitro *	mg / l NO2	< 0,04	n.d.		< 0,04	0,50
apporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Solfati	mg / l SO4	39,9	5,3		40	250
apporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	n.d.		< 0,150	1,50
apporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00						
Isonitrofenolo	µg / l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
apporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Isodifenilfenolo	µg / l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
apporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bisfenolo A di carbonio	µg / l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
apporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bisfenolo B	µg / l	1,25	0,41		1	
apporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bisfenolo F	µg / l	4,74	1,13		5	
apporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						
Bisfenolo S	µg / l	< 1,00	n.d.		< 1,00	
apporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00						



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod78AccReportoDIPrvaAcquePotabiliRev01 del 16/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Diga 31 *	Limite di legge [^]
Dibromodichlorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloro etilene *	µg / l	5,98	2,4	6	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = l' prova non accreditata da Accredia

[^] I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

* Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20036 Seregno

Rapporto di prova N. 3885

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 01139
Rivista degli Accordi di Riconoscimento
RA, IM o IAC
Signature of RA, IM and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod784ccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/09/11

Data Emissione: 27/09/2011

Codice di accettazione campione: MACCN49132VABDO Ristituzione campione: No
Data prelievo: 21/09/2011 Data consegna: 21/09/2011 Data inizio analisi: 21/09/2011 Data fine analisi: 21/09/2011
Descrizione campione: Prelevato eseguito da persona BRIANZAACQUE Srl Via Ferra 105 Monza (MB) il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente:

Codice Identificativo Prelevato: 015231004
Prelievo: VIA TOMMASO COLI 2
Comune: VARESE
Acqua di: POZZO
Protezione: Bocca
Procedura campionamento: PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI (SS.PGA.SOL.REV.00) (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali:

Condizioni Meteorologiche: sereno
Temperatura esterna °C: 20 Temperatura acqua °C: Temperatura traspirato: Minus T < 15°C

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ±	Valore Dgs 31	Limite di legge*
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	1,42	0,47	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	5,04	1,2	5	
Diclorodimetilmetano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Dibromodimetilmetano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Bromoformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg/l	< 1,00	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro-tetracloroetilene *	µg/l	6,46	2,68	6	10



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod75AacRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 15/03/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza calcolata	±	Valore Digs 31	Limite di legge ^A
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza calcolati nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza attesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

^B Valori espressi con il numero di decimali previsti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '01

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sani

n.c. = valore di incertezza non calcolato



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20035 Seregno

Rapporto di prova N. 2480

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB 011328
Membro degli Accordi di Patto Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquaPotabileRev01 del 15/05/11

Data Emissione 08/07/2011

Codice di accettazione campione	MAccN°46245 VAREDO	Restituzione campione:	No
Data prelievo: 13/06/2011	Data consegna: 13/06/2011	Data inizio analisi: 13/06/2011	Data fine analisi: 13/06/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Ferrè 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquote in adeguati contenitori, di presenza integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice SIF	0152310004
Prelievo:	VIA TOMMASO COL2
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelevatore:	Bosca
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA.961.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	pigiola
Temperatura esterna °C:	30
Temperatura acqua °C:	
Temperatura trasporto:	
Monza T < 15°C:	

Analisi	Unità di misura	Valore	Accertezza estesa	±	Valore Diga 31 *	Limite di legge ^A
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl ⁻	30,7	2,9		31	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO ₂ ⁻	60,1	4,2		60	50
Nitriti *	mg / l NO ₂ ⁻	< 0,04	n.c.		< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO ₄ ⁻²	41,0	5,4		41	250
Fluoruri *	mg / l F ⁻	< 0,150	n.c.		< 0,15	1,50
Cloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Metildicloroformio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tetracloruro di carbonio *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,30	0,44		1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,68	1,12		5	
Diclorobromometano *	µg / l	< 1,00	n.c.		< 1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod/8 Acc/Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev 01 del 15/05/11

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Valore Dgs 31 ^a	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Bromofenolo *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00					
Somma tricloro-tetracloroetilene *	µg / l	5,00	2,4	5	10
Triometani totali *	µg / l	< 1,00	n.c.	< 1	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità 2=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia

^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

n.c. = valore di incertezza non calcolato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Sala



Rapporto di prova N. 955

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB. 091135
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
PA, 347 e ILAC
Decreto n. 147 del 14/01/2010
Mutuo Riconoscimento Approvato

Mod/75Acc/RapportoAPPrivatAcquePotabiliRev00 del 28/06/10

Data emissione 21/03/2011

Codice di accettazione campione: 14AzzN°4293/VAIRED0 Restituzione campione: No
Data prelievo: 15/03/2011 Data consegna: 15/03/2011 Data inizio analisi: 15/03/2011 Data fine analisi: 15/03/2011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZAACQUE S.p.A. Via Forni 101 Monza (MB). Il campione, prelevato in più aliquoti in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'attuazione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice SIP	015231004
Prefetto	VIA TOMMASO COLI 2
Comune	VAIRED0
Acqua da	POZZO
Prelevatore	Beoma
Procedura campionamento	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS. IGA. 901 REV.00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche	Neve
Temperatura esterna °C	7
Temperatura acqua °C	
Temperatura trasporto	
Umidità T < 100%	

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza calcolata	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l Cl	28	3	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l NO ₂	45	4	50
Nitri *	mg/l NO ₃	< 0,04	n.d.	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg/l SO ₄	37	5	250
Fluoruri *	mg/l F	< 0,15	n.d.	1,00
Cloroformio *	µg/l	< 1	n.d.	
Metilcloroformio *	µg/l	< 1	n.d.	
Tetracloro di carbonio *	µg/l	< 1	n.d.	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	1	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00	µg/l	5	1	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod75AcoRapportoCIProvaAcquePotabiliRev00 (dW 20/06/18)

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa $\pm$	Limite di legge ^A
Dibromodimetilmetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 035 rev.00				
Dibromodimetilmetano *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 035 rev.00				
Bromofenolo *	µg/l	< 1	n.c.	
Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 035 rev.00				
Somme tricloro e tetracloroetilene *	µg/l	8	2	10
Triclorometani totali *	µg/l	< 1	n.c.	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esaminati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la sottoscrizione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Il n.c. = valore di incertezza non calcolato

* = Prova non autorizzata da Azienda

^A I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '91

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Albano Sala



Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4742

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
CA, IAP e IAC
Signatory of EA, DAN and IAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDIPrivaAcquePotabiliRev03 del 09/11/11

Data Emissione: 02/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°50477VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 21/11/2011	Data consegna: 21/11/2011	Data inizio analisi: 21/11/2011	Data fine analisi: 02/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più diughe in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo:	0152310004
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL.2
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Bonno
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS.PCA.901.REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:		sereno	
Temperatura esterna °C:	9	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	±	Incertezza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	28,0	±	2,6	28	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	51,0	±	4,3	51	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04	±	n.c.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,2	±	5,4	41	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150	±	n.c.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,46	±	0,48	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	5,42	±	1,29	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.c.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.75 Acc. Rapporto Di Prova Acque Potabili Rev.03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	6,88	±	2,76	7	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia


^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi





Laboratorio Analisi Acque Potabili
Via F.lli Bandiera, 24
20038 Seregno

Rapporto di prova N. 4995

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO



LAB N° 1139
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
IA, IAF e IAC
Signatory of EA, DAN and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Mod 78 AccRapportoDiProvaAcquePotabili Rev03 del 09/11/11

Data Emissione: 19/12/2011

Codice di accettazione campione:	ISAcqN°51088VAREDO	Restituzione campione:	NO
Data prelievo: 14/12/2011	Data consegna: 14/12/2011	Data inizio analisi: 14/12/2011	Data fine analisi: 19/12/2011
Descrizione campione:	Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Forini 105 Monza (MB). Il campione, prelevato in più di 10 litri in adeguati contenitori, si presenta integro ed idoneo all'effettuazione dell'analisi.		

Dati forniti dal cliente

Codice Identificativo Prelievo:	0152310004
Prelievo:	VIA TOMMASEO COL.2
Comune:	VAREDO
Acqua di:	POZZO
Prelievo:	Borsa
Procedura campionamento:	PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI SS PCA.901 REV00 (A cura del richiedente)

Condizioni Ambientali

Condizioni Meteorologiche:	pioggia		
Temperatura esterna ° C:	5	Temperatura acqua° C:	
Temperatura trasporto:	Monte T < 45°C		

Analisi	Unità di misura	Valore	Incertenza estesa	Valore Digs 31	Limite di legge*
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l Cl	90,1 ±	2,8	90	250
Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l NO2	51,6 ±	4,3	52	50
Nitri *	mg / l NO3	< 0,04 ±	n.d.	< 0,04	0,50
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00	mg / l SO4	41,1 ±	5,4	41	250
Fluoruri *	mg / l F	< 0,150 ±	n.d.	< 0,150	1,50
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Metilcloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	
Tricloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	1,26 ±	0,41	1	
Tetracloroetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	4,68 ±	1,12	5	
Diclorobromometano Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00	µg / l	< 1,00 ±	n.d.	< 1,00	



Laboratorio Analisi Acque Potabili

Mod.78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev03 del 03/11/11

Analisi	Unità di misura	Valore		Incertezza estesa	Valore Dgs 31 *	Limite di legge ^b
Dibromodimetilene Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Bromofenolo Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 096 rev.00	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	
Somma tricloro tetracloroetilene *	µg / l	5,94	±	2,38	6	10
Triclorometani totali *	µg / l	< 1,00	±	n.d.	< 1,00	30

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione pervenuto in laboratorio. Tale rapporto non può essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del responsabile. I campioni esentati, salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 giorni dopo la trasmissione del rapporto di prova. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità $P=95\%$ e un fattore di copertura $K=2$. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

* = Prova non accreditata da Accredia


^a I limiti di legge si riferiscono al D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

^b Valori espressi con il numero di decimali prescritti dal D.lgs n.31, del 2 febbraio '97

n.d. = valore di incertezza non valutato

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Chim. Alberto Salsi



7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale	X	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		18/01/2008			

